

**ЗАГОТОВКИ ПУАНСОНОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КЛИНОВОГО
И ФЛАНЦЕВОГО КРЕПЛЕНИЯ ПУАНСОНОВ ШТАМПОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНО-КОВОЧНЫХ МАШИН****ГОСТ
16195—70****Конструкция и размеры**Blanks of male dies holders for wedged and flanged
fixing of male dies of horizontal forging machines.
Construction and dimensionsВзамен
МН 1283—60


Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при
Совете Министров СССР от 15/VII 1970 г. № 1093 срок введения установлен
с 1/1 1971 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на заготовки, предназна-
ченные для изготовления пуансонодержателей штампов горизон-
тально-ковочных машин с вертикальным разъемом матриц испол-
нений:

- 1 — для клинового крепления пуансонов;
- 2 — для фланцевого крепления пуансонов.

1. Конструкция и размеры заготовок пуансонодержателей долж-
ны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в таблице.

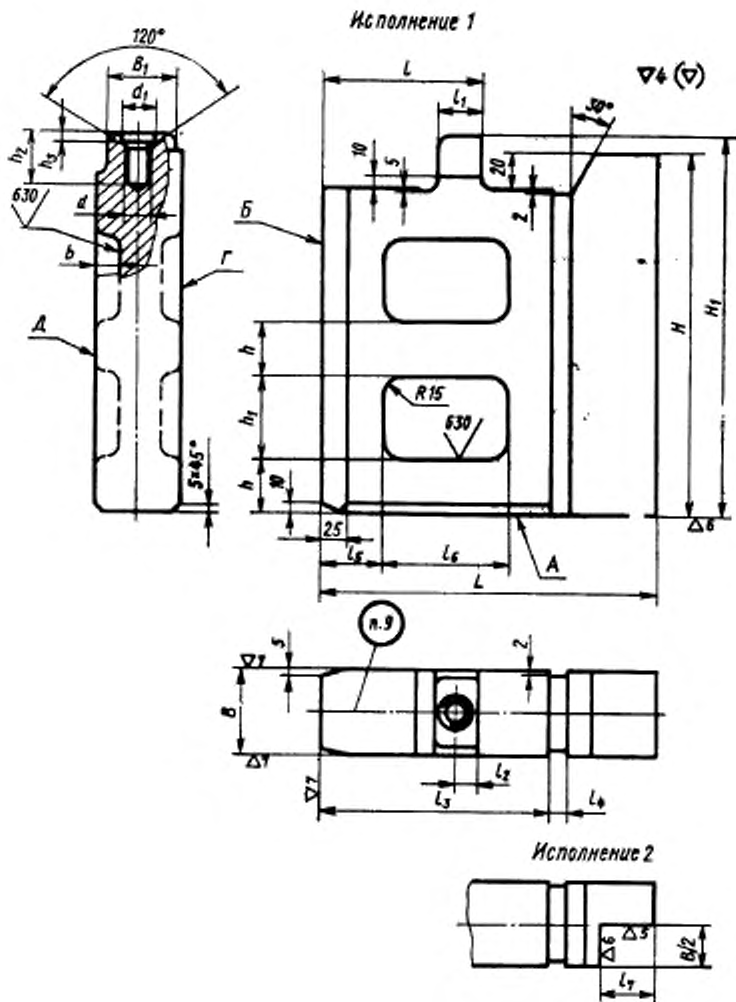

Размеры в мм

Обозначения заготовок лаусоходоержателей	Примене- мость		Усилие ГКМ, тс	В (сред. откл. по X _н)	L	H (сред. откл. по B _н)	H ₁	B ₁	b	l	l ₁	l _н			
													Исполнения	1	2
1002-1131	1002-1151		100	60	250	270	310	45	—	100	30	15			
1132	1152		160	80	320	330	370	65	15	120	40	20			
1133	1153		250	100	400	400	450	85	20	130	50	25			
1134	1154				500										
1135	1155		400	130	630	500	560	105	25	235	70	35			
1136	1156														
1137	1157		630	160	560	610	680	135	35	290	80	40			
1138	1158				710										
1139	1159		800	200	630	680	750	175	275	275	90	45			
1140	1160				710										
1141	1161		1000	210	650	760	840	180	40	280	100	50			
1142	1162				800										
1143	1163		1250	230	710	840	920	200	320	320	100	50			
1002-1144	1002-1164				900										

Размеры в мм

Обозначения заготовок пухсодержателей		Размеры в мм											Масса, кг			
													Исполнения			
		1	2	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	h_1	h_2	h_3	d	d_1	1	2	
1002-1131	1002-1151	175	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	26,5
1132	1152	220	15	60	100	64	50	80	—	—	—	—	—	—	60,0	52,5
1133	1153	320	30	70	180	75	60	110	—	—	—	—	—	—	113,0	101,0
1134	1154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,5	129,0
1135	1155	355	15	—	200	85	80	130	—	—	—	—	—	—	230,0	208,0
1136	1156	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	294,5	272,5
1137	1157	425	20	—	240	96	90	170	—	—	—	—	—	—	381,5	344,5
1138	1158	—	50	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	493,0	466,5
1139	1159	460	20	—	280	108	100	180	—	—	—	—	—	—	607,0	546,5
1140	1160	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	691,0	630,0
1141	1161	490	25	—	300	118	110	210	—	—	—	—	—	—	729,0	655,0
1142	1162	—	55	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	917,0	843,0
1143	1163	530	25	—	340	123	120	240	—	—	—	—	—	—	958,5	856,5
1002-1144	1002-1164	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1335,0	1233,0

Пример условного обозначения заготовки пуансонодержателя $B=80$ мм, $L=320$ мм из стали марки 45ХЛ по ГОСТ 7832—65, исполнения 1:

1002-1132—45ХЛ ГОСТ 16195—70

То же, исполнения 2:

1002-1152—45ХЛ ГОСТ 16195—70

2. Примеры применения заготовок пуансонодержателей даны в приложении.

3. Материал — сталь марки 45ХЛ по ГОСТ 7832—65. Допускается замена сталями других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45ХЛ.

4. НВ 207 . . . 255.

5. Непараллельность поверхности Γ относительно поверхности D — не более 0,01 мм на длине 100 мм.

6. Неперпендикулярность поверхностей B , Γ и D относительно поверхности A — не более 0,02 мм.


7. По требованию заказчика допускается изготовление кованных заготовок пуансонодержателей без облегчающих выемок ($l_6 \times h_1 \times b$).

8. Остальные технические требования — по ГОСТ 16198—70.



9. Маркировать: условное обозначение и товарный знак.

**ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАГОТОВКИ ПУАНСОНОДЕРЖАТЕЛЯ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПУАНСОНОВ**

Крепление клиньями

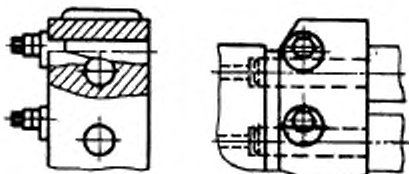

Крепление фланцевыми крышками



Изменение № 1 ГОСТ 16195—70 Заготовки пуансонодержателей для клин-
го и фланцевого крепления пуансонов штампов горизонтально-ковочных ма-
шин. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от
17.07.80 № 3672 срок введения установлен

с 01.01.81

Пункт 1. Чертежи 1, 2. Заменить обозначения.

▽4 (▽) на $\overset{6,3}{\surd}$ (✓); ▽5 на $\overset{3,2}{\surd}$; ▽6 на $\overset{2,5}{\surd}$; ▽7 на

$\overset{1,25}{\surd}$

Пункт 1. Таблица. Графы В, Н. Заменить обозначения: X₃ на e9, B₅ на A12;
графу «Усилие ГKM, тс» дополнить значениями усилий в кН (килоньютон).
Значения усилий в тс (тонна-сила) поставить в скобках: 1000 (100); 1600 (160);
2500 (250); 4000 (400); 6300 (630); 8000 (800); 10000 (1000);
12500 (1250).

Пункты 1, 3. Заменить ссылку: ГОСТ 7832—65 на ГОСТ 977—75.

(ИУС № 10 1980 г.)