

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

**Главное производственно-техническое управление по
строительству**

**Всесоюзный институт по проектированию организации
энергетического строительства**

"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

(сборник)

К-3-34

**УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР
НА ОТТЯЖКАХ ПП 750, ПН 750-1
И АНКЕРНО-УГЛОВЫХ ОПОР УС750
(НОРМАЛЬНЫХ И ПОВЫШЕННЫХ)**

Москва 1984

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
Главное производственно-техническое управление по строительству
Всеобъединенный институт по проектированию организации
энергетического строительства
" О Р Г Э Н Е Р Г О С Т Р О Й "

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
(оборник)
К-3-34

УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР НА ОТТЯЖКАХ ПП 750,
ПН 750-I и АНКЕРНО-УГЛОВЫХ ОПОР УС 750 (нормальных и
повышенных)

Москва 1984

Типовые технологические карты (сборник) К-3-34 разработаны
отделом организации и механизации строительства линий
электропередачи (ЭМ-20) института
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"

Составители: Войничкович Н. А., Коган Е. Н., Сворин Е. А.,
Титова В. А., Брофеева Т. А., Каницева Г. В.

Карты разработаны в 1982 году, утверждены ГПТУ по строительству Минэнерго СССР, протокол № 62 от 16.03.83 г.

Сборник состоит из шести технологических карт на установку промежуточных опор типа ПП 750, ПН 750-I и анкерно-угловых опор типа УС 750 (нормальных и повышенных).

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ	4
1. Типовая технологическая карта К-3-34-1 Установка промежуточных опор ПП 750	11
2. Типовая технологическая карта К-3-34-2 Установка промежуточных опор ПП 750-1	30
3. Типовая технологическая карта К-3-34-3 Установка анкерно-угловых опор УС 750-1	42
4. Типовая технологическая карта К-3-34-4 Установка анкерно-угловых опор УС 750-1+5	56
5. Типовая технологическая карта К-3-34-5 Установка анкерно-угловых опор УС 750-1+10	66
6. Типовая технологическая карта К-3-34-6 Установка анкерно-угловых опор УС 750-1+15	77

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник К-3-34 состоит из шести технологических карт на установку промежуточных опор на оттяжках типа ПИ 750, ПН 750-1 и анкерно-угловых опор типа УС 750 (повышенных и нормальных)

Конструкции опор принимаются по типовому проекту института "Энергосетьпроект".

Общие виды опор приведены на рис. 1-1; 2-1; 3-1; 3-2; 4-1; 4-2; 5-1; 5-2; 6-1; 6-2.

2. Технологические карты служат руководством при сооружении линий электропередачи, а также пособием при проектировании производства работ.

3. Технологические карты предусматривают установку промежуточных и анкерно-угловых (нормальных и повышенных) опор методом поворота с помощью падающей стрелы.

4. До начала установки опор должны быть выполнены следующие подготовительные работы, не учитываемые данными картами

4.1. Закончена сборка опоры согласно типовым технологическим картам сборника К-2-30.

4.2. Намечены маршруты перемещения тягового и тормозного механизмов с планировкой грунта в необходимых случаях.

4.3. С площадки, необходимой для производства работ, должны быть удалены крупные камни, пни и другие предметы, которые могут затруднять процесс установки.

5. Перед началом подъема опоры необходимо железобетонные подножники раскрепить от сдвига согласно рис. 0-1; 0-2; 0-3; 0-4.

6. Картами предусмотрен монтаж опор при поточном строительстве ВЛ специализированными звеньями комплексной бригады.

Количество звеньев определяется в зависимости от трудоемкости сооружения ВЛ и сроков строительства.

7. Технологические карты составлены исходя из односменной работы (продолжительность смены - 8,2 часа), на равнинной местности, в летний период, трактора стоят на твердом сухом грунте.

При привязке карт к конкретному объекту необходимо в зависимости от условий строительства ВЛ уточнить отдельные технологические операции, объем работ, трудозатраты и нормы расхода эксплуатационных материалов.

8. При монтаже опор должны строго соблюдаться правила техники безопасности, приведенные в следующих нормативных материалах:

СНП Ш-4-80 Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.

ССБТ Государственные стандарты. Система стандартов безопасности труда.

Правила техники безопасности при строительстве воздушных линий электропередачи. Минэнерго СССР 1972 г.

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Госгортехнадзор СССР 1976г.

9. При производстве работ следует выполнять требования по технике безопасности, изложенные в настоящих технологических картах. Особое внимание следует обратить на следующее:

9.1. Запрещается подъем опоры на фундамент, не засыпанный полностью грунтом и не раскрепленный от сдвига.

9.2. Опорные части монтажной А-образной стрелы должны быть установлены в приямки глубиной 30 см.

9.3. В начале установки опоры проверить правильность крепления такелажа, приподнять опору на 0,3 м и при обнаружении дефектов отпустить ее для их устранения.

9.4. Влезать на опору для снятия такелажа до полного ее закрепления запрещается.

10. Специальные требования техники безопасности, связанные с особыми условиями производства работ (работа в зоне влияния действующих ВЛ, сложный рельеф местности, стесненные условия, прохождение ВЛ в районе подземных коммуникаций и т.д.) должны быть оговорены в ППР при привязке технологических карт к конкретному объекту.

Сводная ведомость трудовых затрат на установку
опор 3И 750 кВ

Наименование работ	Состав звена	Механизмы	Трудовые затраты, чел. дн.						
			Продолжительность, смен						
			III750	III750-I	УС750-I	УС750-I+5	УС750-I+10	УС750-I+15	
Установка опор	Электролинейщик	6р-I	Трактор Т-130	9,52	-	60,3	86,5	97,0	133,7
		5р-I	Кран ТК-53	0,95		6	26,15	9,7	13,37
	"	4р-I							
	"	3р-2							
	"	2р-2							
	Маш. крана Маш. трактора	6р-I 5р-2							

Установка опор	Электролинейщик	6р-I	Трактор Т-130	-	11,26				
		5р-I			1,02				
	"	4р-I	Кран ТК-53						
	"	3р-2							
	"	2р-2							
	Маш. крана Маш. трактора	6р-I 5р-3							


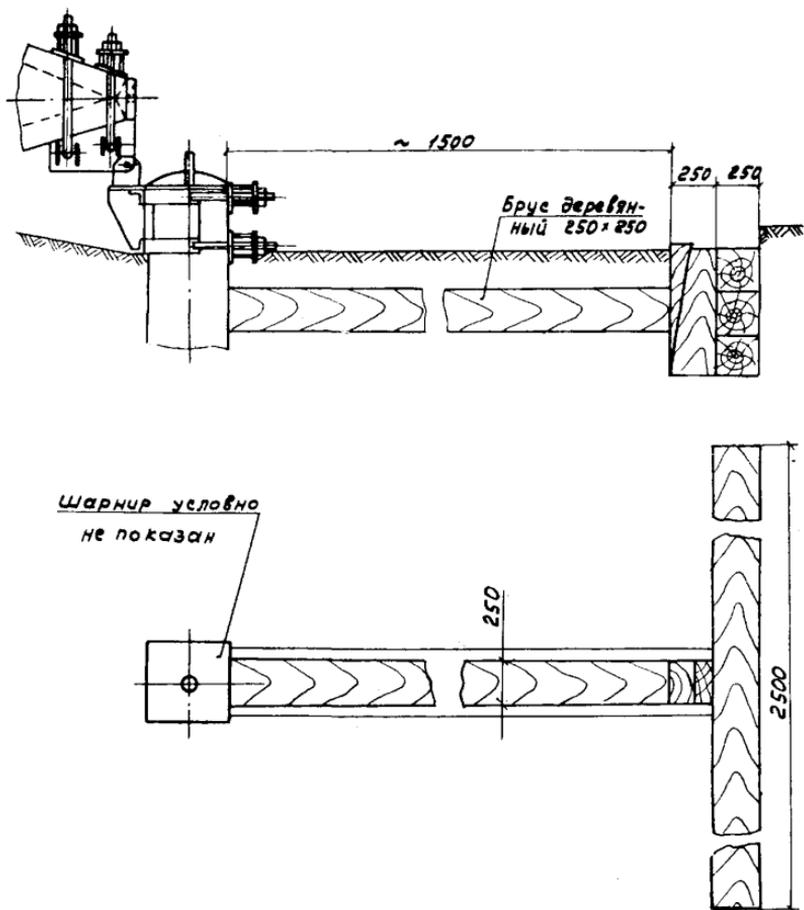


Рис. 0-1 Узел закрепления фундамента от сдвига при установке опор типа ПП 750

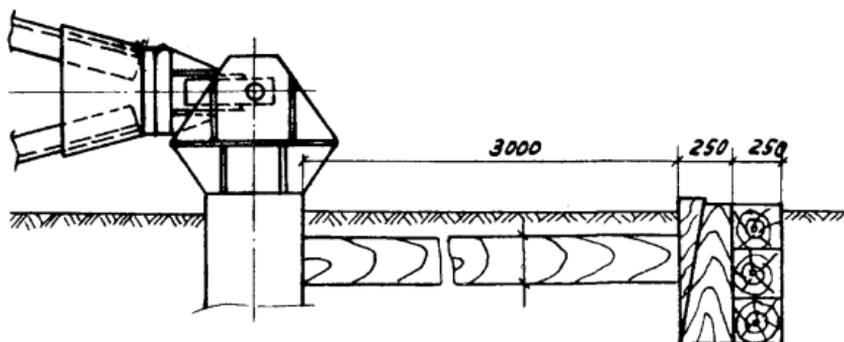

*Щарнир условно
не показан*

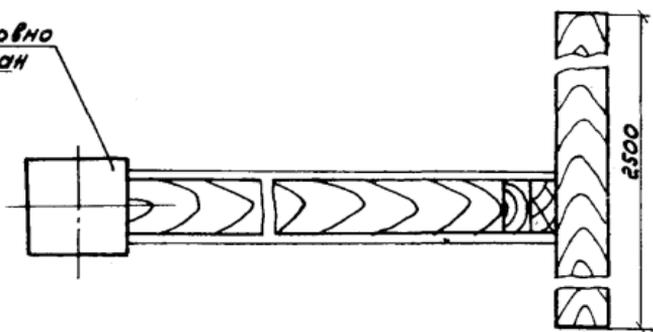


Рис. 0-2 Узел раскрепления фундамента от сдвига при установке опор типа ПН-750.


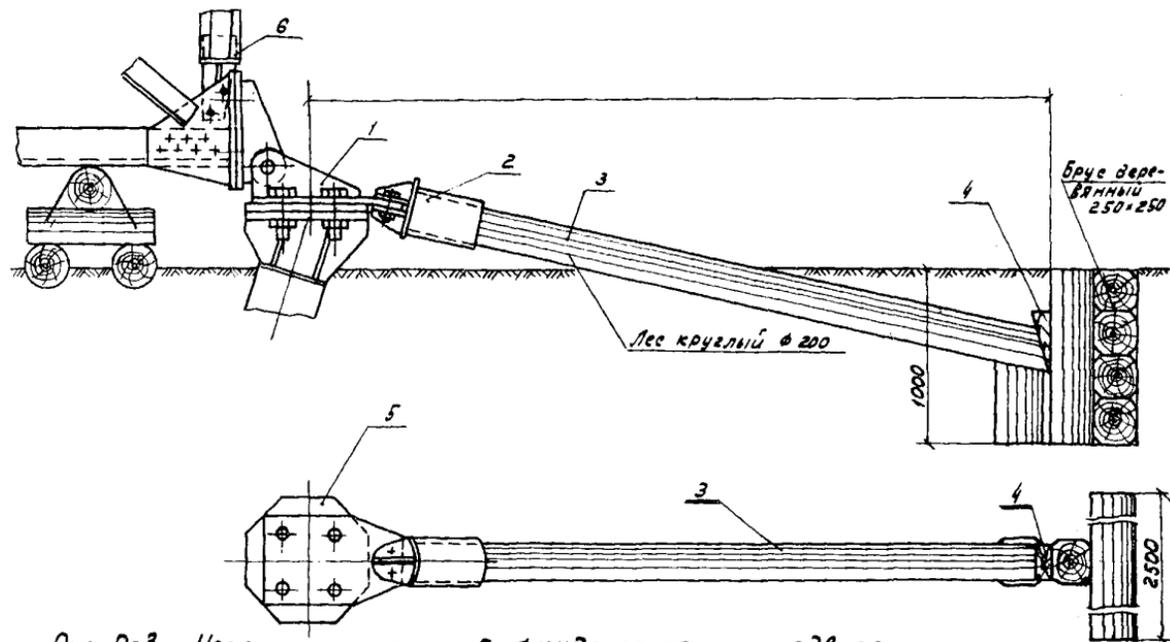


Рис. D-3 Узел раскрепления фундамента от сдвига при установке опор типа УС 750

- 1- Шарнир; 2- марка Р-1; 3- распорка Ø 200; 4- клин; 5- подножник
 6- Распорка монтажная на подставках Н2 и Н3

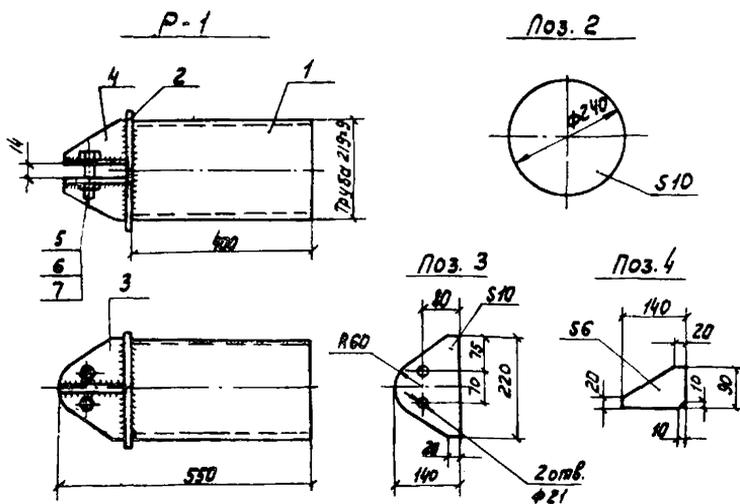

1. Марка Р-1 предназначена для работы в районах с расчетной температурой до -40°C .
2. Сварка производится по ГОСТ 5264-80, электродами 342 по ГОСТ 9467-75. Высота сварного шва принимается по наименьшей толщине свариваемых элементов.
3. Материал - сталь листовая ВСт.3 по.5 ГОСТ 14637-79. Труба А10 ГОСТ 8731-74

Спецификация металла на одну отправочную марку

Марка	№ поз.	Профиль	Длина в мм.	Кол. шт.		Масса, кг			Примечан.
				г	н	Поз	всех	марки	
Р-1	1	Труба 219x9	400	1	-	18,5	18,5	28,0	ГОСТ 8732-78
	2	- 10 x 240	240	1	-	4,0	4,0		ГОСТ 19903-79
	3	- 10 x 140	220	2	-	1,7	3,4		"
	4	- 6 x 90	140	2	-	0,5	1,0		"
	5	Болт М20x36	-	2	-	0,25	0,5		ГОСТ 7798-70*
	6	Гайка М20,5	-	2	-	0,06	0,12		ГОСТ 5945-70*
	7	Шайба 200х	-	2	-	0,002	0,004		ГОСТ 11371-78
Наплавленный металл							0,4		

Рис. 0-4 Марка Р-1

Типовая технологическая карта

ВЛ 750 кВ

Установка анкерно-угловых опор
УС 750-1+10

К-3-34-5

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на установку анкерно-угловой трехстоечной свободностоящей опоры УС 750-1+10 и может быть распространена на установку опоры УС^М750-1+10 рис.5-1; 5-2.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой входят:

1.2.1. Установка монтажной стрелы и сборка такелажной схемы.

1.2.2. Подъем стойки опоры в проектное положение.

1.2.3. Опускание стрелы и снятие шарниров.

1.2.4. Выверка установленной стойки опоры.

1.2.5. Демонтаж такелажа.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До установки опоры должны быть закончены работы, перечисленные в пунктах 4 и 5 общей части.

2.2. Работы по установке опоры производятся двумя тракторами Т-130 с лебедками и тракторным краном ТК-53 при помощи А-образной стрелы высотой 22 м г.п. 30 т.с.

2.3. Технологическая последовательность производства работ.

2.3.1. Осуществить подъем стойки аналогично подъему стойки УС750-1 - смотри технологическую карту К-3-34-3 пункты 2.3.1 + 2.3.9. (кроме рисунков)

2.4. Закрепление канатов на стойки опоры показано на рис. 3-4; 5-3; установка стрелы рис. 3-3; схема подъема стойки рис. 5-4 Допуски на выверку установленной стойки опоры принимать по рис. 3-7.

2.5. Механизмы, приспособления и материалы для установки стойки опоры приведены в п.4 и на рис.5-5.

2.6. Работы по установке опор выполняются звеном рабочих в составе:

Профессия	Разряд	Количество человек
Электролинейщик	6	1
"	5	1
"	4	1
"	3	2
"	2	2
Машинист крана	6	1
Машинист трактора	5	2
ВСЕГО:		10

2.7. Калькуляция трудовых затрат

Обоснование	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Норма времени на единицу измерения чел.-час	Затраты труда на весь объем работ. чел.-час
§ 20 таблица пункт "в" Сборник Т-32 К-1, 85 на утяжеление опор	Установка опоры УС-750 -I+Ю	опора	I	795,5	795,5
		Всего:			795,5
		в том числе машинистм			240,5

**3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НА УСТАНОВКУ ОДНОГО ОПОРА**

Показатели	Единица измерения	Тип опоры
		УС 750-I+10
Трудоемкость	чел.-тн.	97
Работа механизмов	мэш.-см.	29,3
Численность звена	чел.	10
Продолжительность установки опоры	смен	9,7
Производительность звена за смену	опор	0,1

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в основных машинах, оборудовании, приспособлениях, инструменте и инвентаре (на одно звено).

№ поз.	Наименование	Тип	Марка ГОСТ	Кол-во	Техническая характеристика
1	Трактор	гусеничный	T-130	2	с лебедкой ЛН-8
2.	Кран тракторный	"	TK-53	1	Стрелы = 11,5
3.	Стрела монтажная	A-образная	564.00. 00.000	1	H = 22 м; Q = 30 т.с.
4.	Блок монтажный	3-х роликовый	MH 278I - 6I	2	
5.	Блок тзкеляжный	однораликовый	MIPB-	1	СКТФ-ЭСИ
6.	Блок тзкеляжный	"	MIP10	1	" "
7.	Трос из каната Ø 19,5 ϕ = 75м		19,5-Г-I-H -160 ГОСТ 3079- -80	2	см. таблицу тросов и стропов рис. 5-5

1	2	3	4	5	6
8.	Строп универсальный из каната $\varnothing 19,5$ $l=65$ м.		"	I	"
9.	Трос из каната $\varnothing 19,5$ $l=360$ м.		19,5-Г-I-Н- -I60 ГОСТ 3079-80	I	"
10.	Строп универсальный из каната $\varnothing 19,5$ $l=21$ м.		19,5-Г-I-Н -I60 ГОСТ 3079-80	2	"
11.	Трос из каната $\varnothing 19,5$ $l=115$ м.		"	I	"
12.	Трос из каната $\varnothing 19,5$ $l=123$ м		"	I	"
13.	Скоба СК-2Г	ГОСТ 2724-78		I	
14.	Скоба СК-25	"		I	
15.	Скоба СК-30.	"		5	
16.	Коуш 63.	ГОСТ 2224-72		7	
17.	Замки 22.	ОСТ 34-12-105- -80		28	
18.	Марка Р-I			2	рис.0-4
19.	Лес круглый $\varnothing 200$	ГОСТ 9463-72 ^X		0,45м ³	
20.	Брус 250x250	ГОСТ 24454-80		1,44м ³	
21.	Узел типа КГ (входит в комплект опоры)	КГ-2Г		6	

1.8 перечень не включает бригадный инвентарь, предусмотренный таблицей средств малой механизации.

2.3 случае укомплектования опор узлами КГ-Г6 (вместо КГ-2Г поз. 2Г) в перечень необходимо включить дополнительно скобу СК-2Г в количестве 6 штук.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

Наименование	Единица измерения	Норма на один час работы.	Количество на одну опору
--------------	-------------------	---------------------------	--------------------------

дизельное топливо

Трактор Т-150	кг	8	1282,6
---------------	----	---	--------


1	2	3	4
Кран тракторный TK-53	кг	6,2	497

Всего:			1779,6

Дизельная смазка

Трактор Т-130	кг	0,4	64,1
Кран тракторный TK-53	"	0,25	20

Всего:			84,1

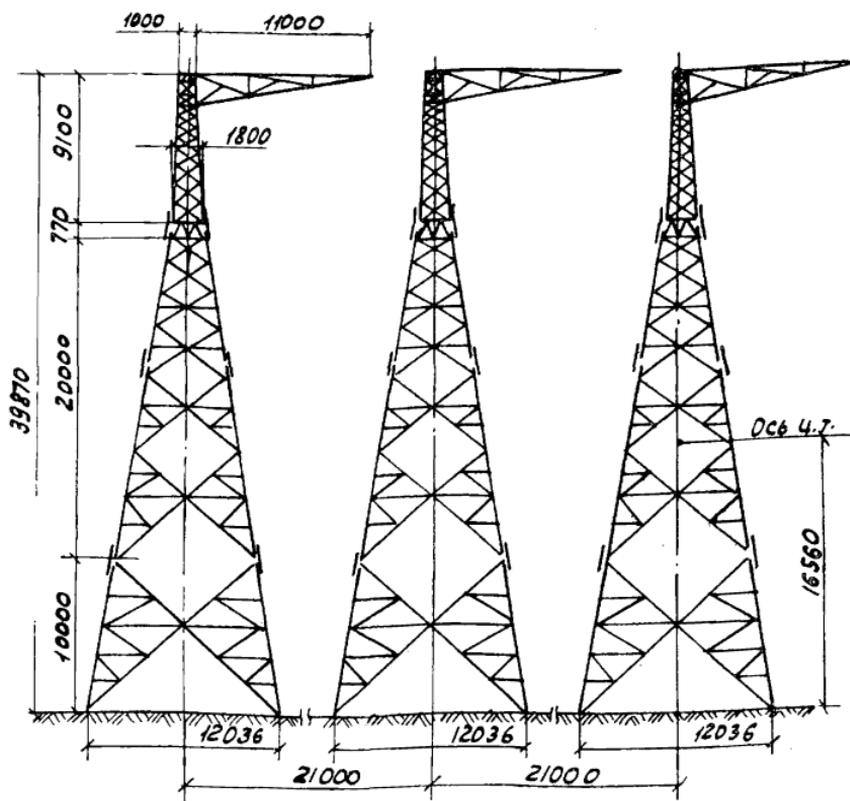

Техническая характеристика.

Масса одной стойки опоры с цинковым покрытием, т	- 17,31
Количество стоек, шт.	- 3
Масса метизов, т.	- 2,15
Общая масса опоры с цинковым покрытием	51,93

Рис. 5-2. Якорно-угловая опора типа УСК 750-1+10
Проект ОДП ЭСП № 10224ТМ-77-1

Вид А

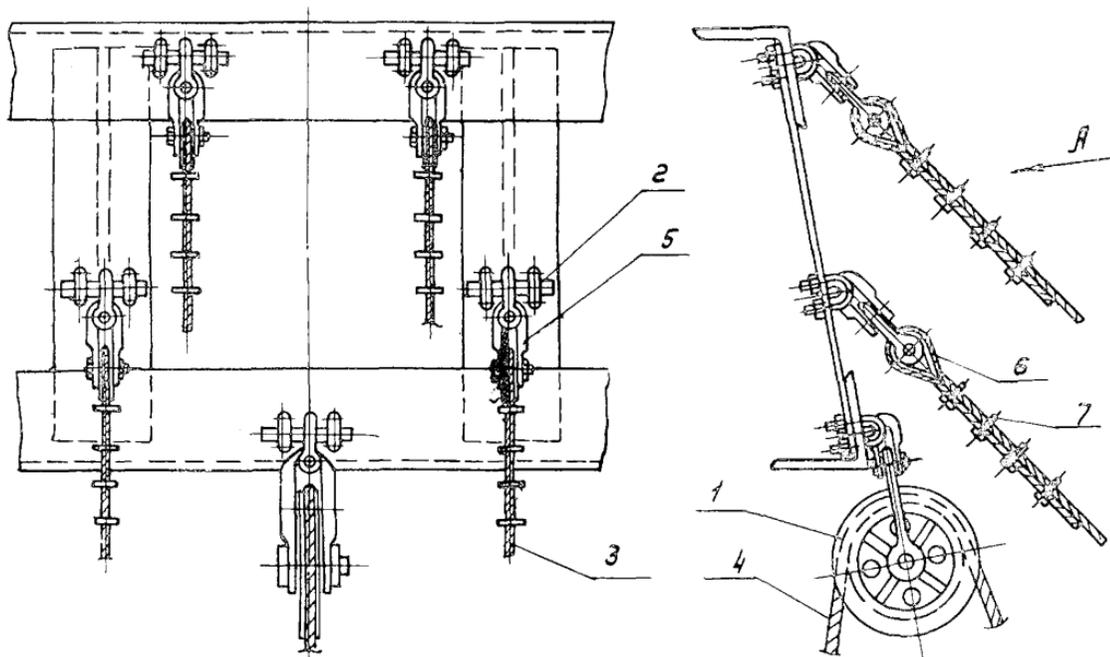


Рис. 5-3 Узел крепления тросов от стрелы к опоре и блока для подъема и опускания стрелы.
 1- Блок такелажный М1Р8; 2- Узел тила кг21; 3- Трос (вожжи); 4- Трос для подъема и опускания стрелы; 5- Скоба ск-30; 6- Коуш 63; 7- Зажим 22.

Таблица усилий

Услов. обозн.	Наименование	УСИЛИЯ ТС		
		в стреле	в тросе	в тягловом полиспасте
P	Масса стайки	17,31		
T	Усилие от стайки к стреле	15,3	12,5	8,5
Q	Усилие от стрелы к тяговому трактору	14	11,5	8,5
S	Сжимающее усилие в стале	12,5	5	—
M	Горизонтальная составляющая на шарнир	13,5	12,5	8
K	Усилие на шарнир	16	21	21
N	Усилие в тормозном тросе	6,36		

Схема запосовки тягового полиспаста

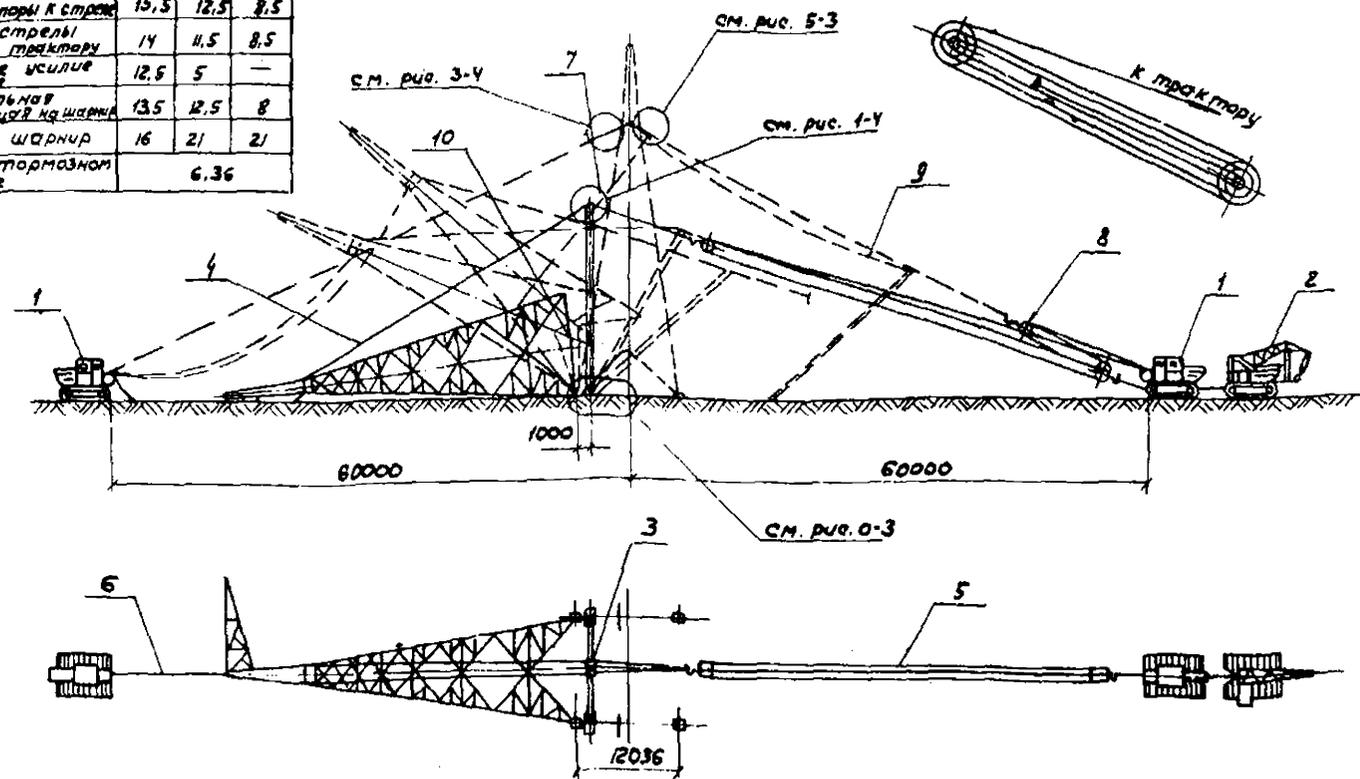


Рис. 5-4. Схема подъема стайки опоры типа УС 750-1+10

- 1- Трактор Т-130 с лебедкой ЛН-8; 2- кран ТК-53; 3- Стрела Я-образная № 22 м; 4- Трос от стрелы к опоре;
 5- тягловый полиспаст; 6- Тормозной трос; 7- Трос от стрелы к тяговому полиспасту;
 8- Блок 3^х ральный Q=20 т. 9- Трос для подъема и опускания стрелы;
 10- Распорка монтажная






№ поз.	Схема троса или стропы	Диаметр каната и длина заката	Назначение
7		$\Phi 19,5 \text{ мм}$ $l = 75 \text{ м.}$	Трос от стрелы к опоре (вожжи)
8		$\Phi 19,5 \text{ мм}$ $l = 65 \text{ м}$	Трос от стрелы к тяговому полиспасту
9		$\Phi 19,5 \text{ мм}$ $l = 360 \text{ м}$	Трос для тягового полиспаста
10		$\Phi 19,5 \text{ мм}$ $l = 21 \text{ м}$	Трос от тягового полиспаста к трактору и от трактора к крану
11		$\Phi 19,5 \text{ мм}$ $l = 115 \text{ м}$	Трос для подъема и опускания стрелы
12		$\Phi 19,5 \text{ мм}$ $l = 133 \text{ м.}$	Трос тормозной

Рис. 5.5 Таблица тросов и стропов для подъема опоры типа УС 750-1-10 (номера позиций соответствуют ведомости п. 4.1)

РАСЧЕТ
ожилемой экономической эффективности
от внедрения технологических карт

Ожидаемое сокращение численности рабочих в результате применения технологических карт - 6 человек в год, что составит $6 \times 235 = 1410$ чел.дн., где - 235 - среднегодовое число дней выхода на работу.

Годовой экономический эффект в соответствии с "Инструкцией по определению годового экономического эффекта" СН-423-71 вычисляется по формуле:

$$\text{Э} = (A_1 - A_2) + (A_1 - A_2) (0,15 + 0,5) + 0,6 \text{д} + 0,15 (\Gamma_1 - \Gamma_2) \cdot 750$$

где $A_1 - A_2$ - годовая экономия основной зарплаты (при стоимости одного чел.дня 10 руб. равна $1410 \times 10 = 14100$ руб.);

0,15 - коэффициент, учитывающий уменьшение накладных расходов на основную зарплату;

0,5 - коэффициент, учитывающий выплаты за подвижной характер работы;

0,6 - экономия накладных расходов от сокращения трудоемкости СМР на 1 чел.день, руб.;

д - годовая экономия трудозатрат; чел.дн.;

$\Gamma_1 - \Gamma_2$ - уменьшение числа рабочих, чел.;

750 - удельные капиталовложения в непроизводственные фонды одного рабочего.

Годовая экономическая эффективность от внедрения технологических карт по приведенной формуле и составит:

$$\text{Э} = 141000 + 14100 \times 0,65 + 0,6 \times 1410 + 0,15 \times 6 \times 750 = 24,8 \text{ тыс.руб.}$$

Подписано в печать 18.03.84

Формат 60x84¹/16

Печать офсетная

Усл.печ.л. 5,34

Уч.-изд. л. 4,5

Тираж 1000 экз. Заказ 175

Центр научно-технической информации по энергетике и электрификации Минэнерго СССР, Москва, проспект Мира, д.68

Типография Информэнерго, Москва, 1-й Переяславский пер., д.5