

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
(ГОССТРОЙ СССР)

Т И П О В Ы Е  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
К А Р Т Ы

РАЗДЕЛ 07

АЛБОМ 07.29

МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДОВ

Цена 0-72

СО Д Е Р Ж А Н И Е

А Л Ь Б О М 07. 29

МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДОВ

1. Установка газовых плит	Стр. 2 - 10
2. Установка газовых проточных водонагревателей	Стр.11 - 22
3. Монтаж трубопроводов внутреннего газопровода	Стр.23 -32
4. Пневматическое испытание внутреннего газопровода	Стр.33- 38



07.29.03

4. Монтаж трубопроводов должен производиться из готовых узлов и деталей, изготовленных и испытанных на заготовительных предприятиях.

5. В местах прохода трубопроводов - в фундаментах, перекрытиях, стенах и перегородках, должны быть оставлены отверстия.

6. В местах прохода трубопроводов через междуэтажные перекрытия должны быть установлены гильзы, детализовка которых приведена на листе 5.

7. График производства работ приведен на листе 6.

IV. Организация и методы труда рабочих

1. Монтаж трубопроводов выполняется звеном в составе:

- слесаря-сантехника 4 разряда,
- 2-х слесарей-сантехников 3 "
- и газосварщика 5 "

2. Монтаж трубопроводов производится в следующей последовательности:

- подноска и установка на место узла на лестничной клетке (см. лист 2) от ввода до подхода к стоякам в кухнях и сборка стенов "е" и "ж" с постановкой постоянных креплений (стык "з" сваривает после пневматического испытания смонтированного трубопровода);

- подноска и установка на место узла в первом этаже (см. листы 3 и 4), с выверкой, сваркой стыков "а" и "б" и постановкой постоянных креплений;

Проектный институт  
 Проектировщик  
 Нач. отдела  
 2-й этаж  
 С. Фролов  
 М. Селезнев  
 А. Мухоморов  
 С. Сердюков  
 Т. Киселева

Монтаж трубопроводов внутреннего газопровода

1968

Пояснительная записка

ТТК  
 7.04.05.03  
 Подпись  
 III



07.29.03

- |   |              |         |
|---|--------------|---------|
| 11. Плоскогубцы комбинированные 200                                       | ГОСТ 5547-52 | - 2 шт. |
| 12. Молоток слесарный 800 гр.   | ГОСТ 2310-54 | - 2 "   |
| 13. Зубило слесарное 200 гр.  | ГОСТ 7211-54 | - 2 "   |
| 14. Метр складной металлический   | ГОСТ 7253-54 | - 2 "   |
| 15. Уровень металлический 300 мм  | ГОСТ 9416-60 | - 1 "   |
| 16. Ствес 0-200   | ГОСТ 7948-68 | - 2 "   |
| 17. Ящик инструментальный переносный ВНИИ Монтаж-<br>спецстроля ИИСС СССР |              | - 1 "   |

УП. Техника безопасности

1. При работе электрифицированным и слесарным инструментом должны соблюдаться требования отделов 3 и 4 СНиП Ш-А. II-62 "Техника безопасности в строительстве".

2. К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица, прошедшие производственное обучение и имеющие соответствующее удостоверение на право пользования им.

3. При производстве сварочных работ должны соблюдаться требования отделов 6 и 7 СНиП Ш-А. II-62 "Техника безопасности в строительстве".


Проектировщик: А. Соловьев  
 Инженер: И. М. Шихов  
 С. Фоминский  
 в. пр. пр. А. Соловьев  
 1968

Монтаж трубопроводов внутреннего газопровода	ТТК 704.05
1968	Лобов III

Проектный институт ПроектПромВентиляция	Зам. гл. инженера	<i>[Signature]</i>	З. Рабкин	Гл. инж. проекта	<i>[Signature]</i>	Б. Вайс
	Нач. отдела	<i>[Signature]</i>	С. Доморацкий	Рук. группы	<i>[Signature]</i>	Л. Соломатин
	Зд. специалист	<i>[Signature]</i>	А. Грунсауз	Ст. техник	<i>[Signature]</i>	Т. Юшкова

1968  
Монтаж трубопроводов  
Контейнер для перевозки


внутреннего газопровода  
трубной заготовкой

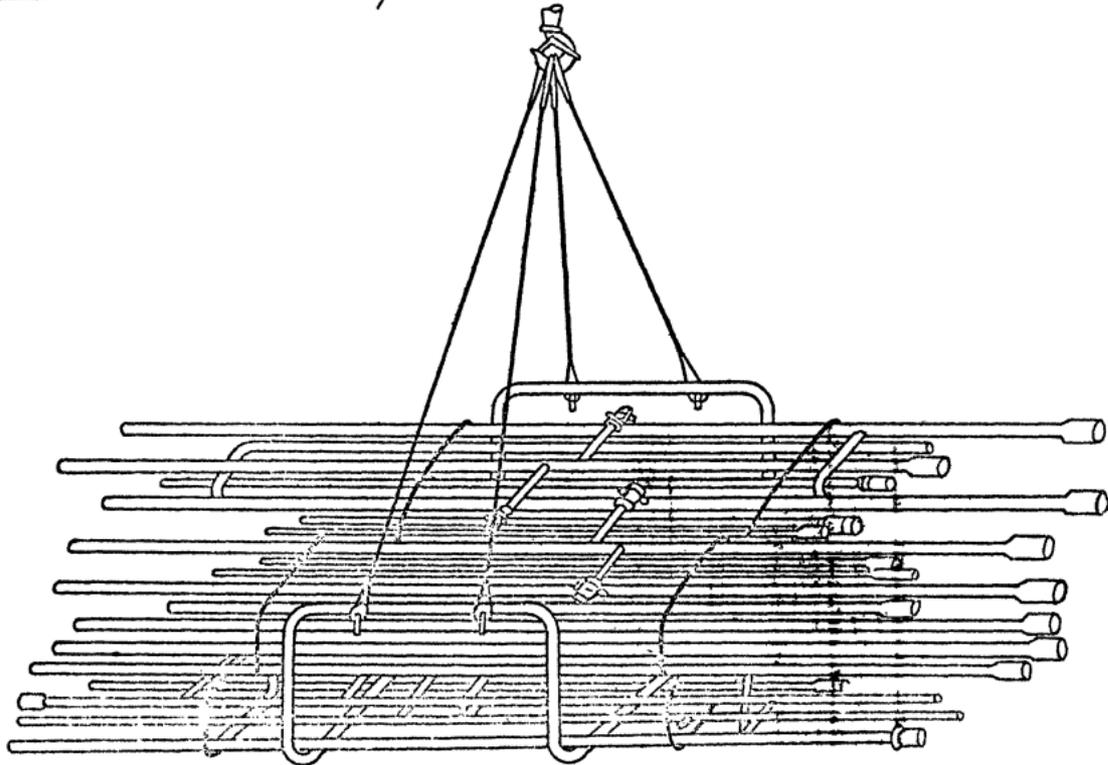

01.29.03

ТТК  
7.04.05.03  
Лист  
1


07.29.03

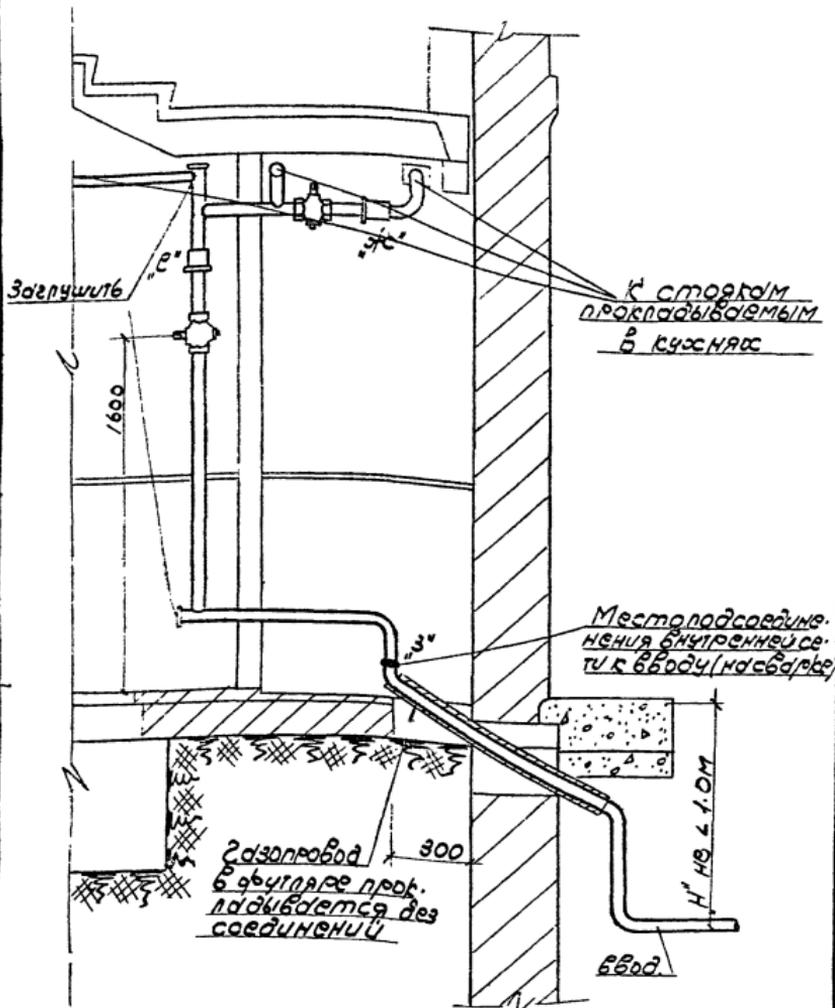

Монтаж трубопровода в внутреннего газопровода		ТТК
Последовательность монтажа газопро-		7.04.05.03
1968	вода от ввода до стояка 120.3 этаж	Алгоритм лист
		III
		2

07.29.03


Проектный институт Проектпроектирование	Зам.гл.инженера	Радкин	Инженер проекта	Б. Вайс
	Нач. отдела	С. Домарацкий	Дир. группы	А. Саломин
	Специалист	А. Рыцарев	Ст. техник	Т. Южикова

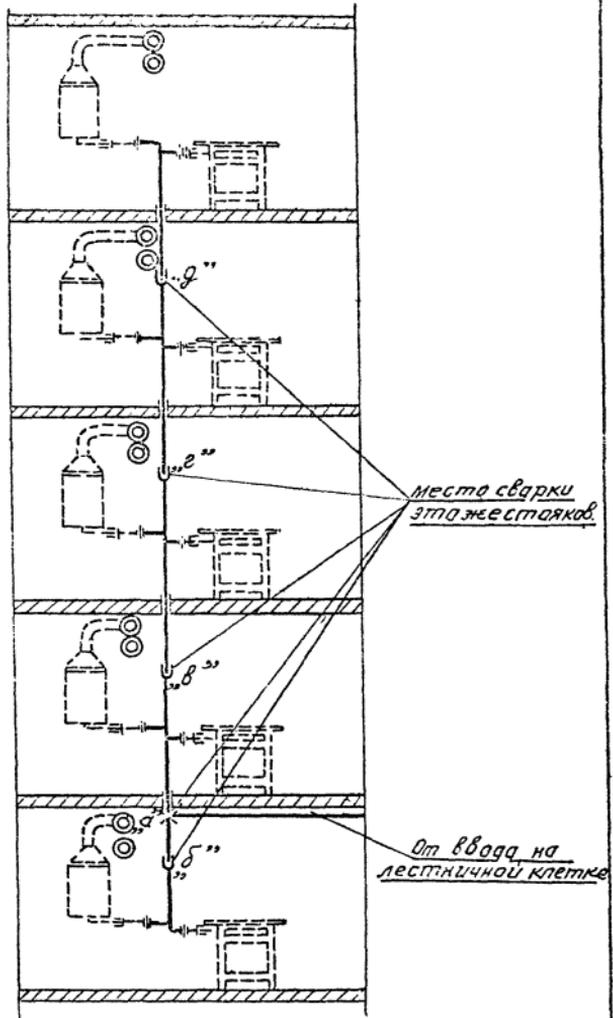

Монтаж трубопровода внутреннего газопровода		ТТК 7.04.05.02	
1968	Последовательность монтажа стаяка расположенного сбоку плиты	Ильин	Лист 3

07.29.03


Проект: *Пр. специализ.*  
 Нач. отдела: *[Signature]*  
 С. Доморацкий  
 Руч. группы: *[Signature]*  
 в.т. техник: *[Signature]*  
 Л. Соловьев  
 Т. Юшкова

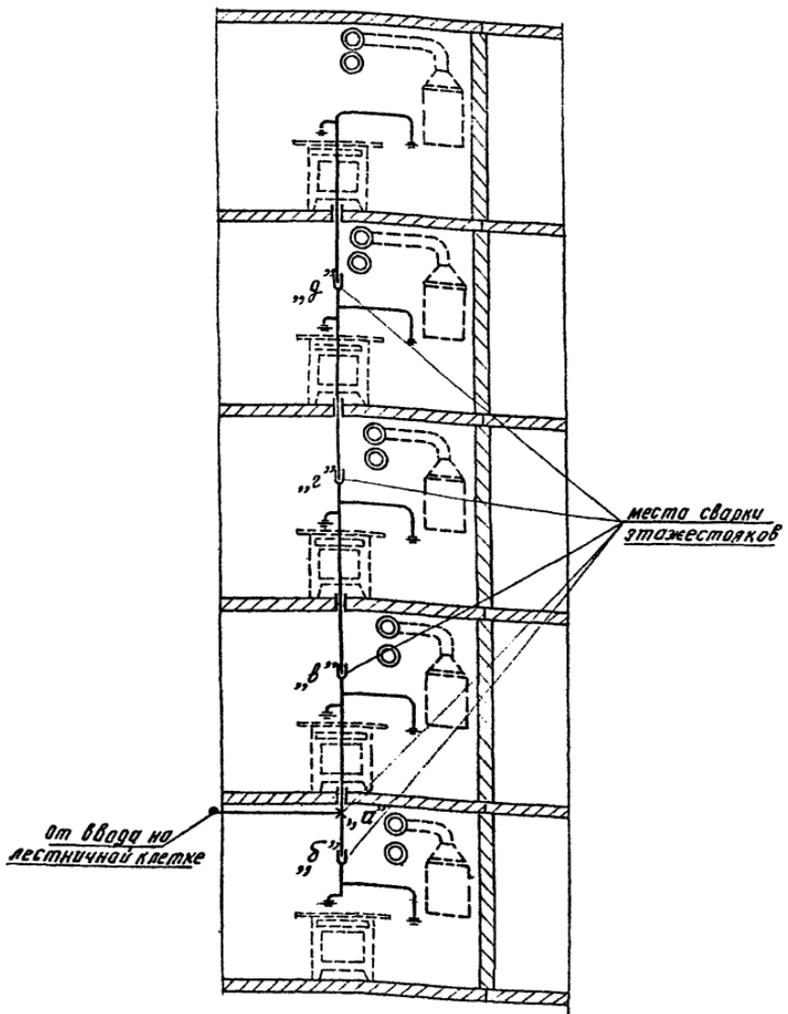

Монтаж трубопровода внутреннего газопровода.		Т.Т.Н.	
1968		7.04.03.03	
Последовательность монтажа стояка расположенного за плитой		Льдыт	Лисл
		III	4

07.29.03

Е. Вол'с	Л. Соломонович	Т. Юшкова
Г. инж. проекта	Рук. группы	Стр. техник
Г. инж. проекта	С. Давыдович	А. Фришман
Зам. гл. инженера	Инж. отдела	Гл. специалист
Проектный институт	Проектпроектирование	

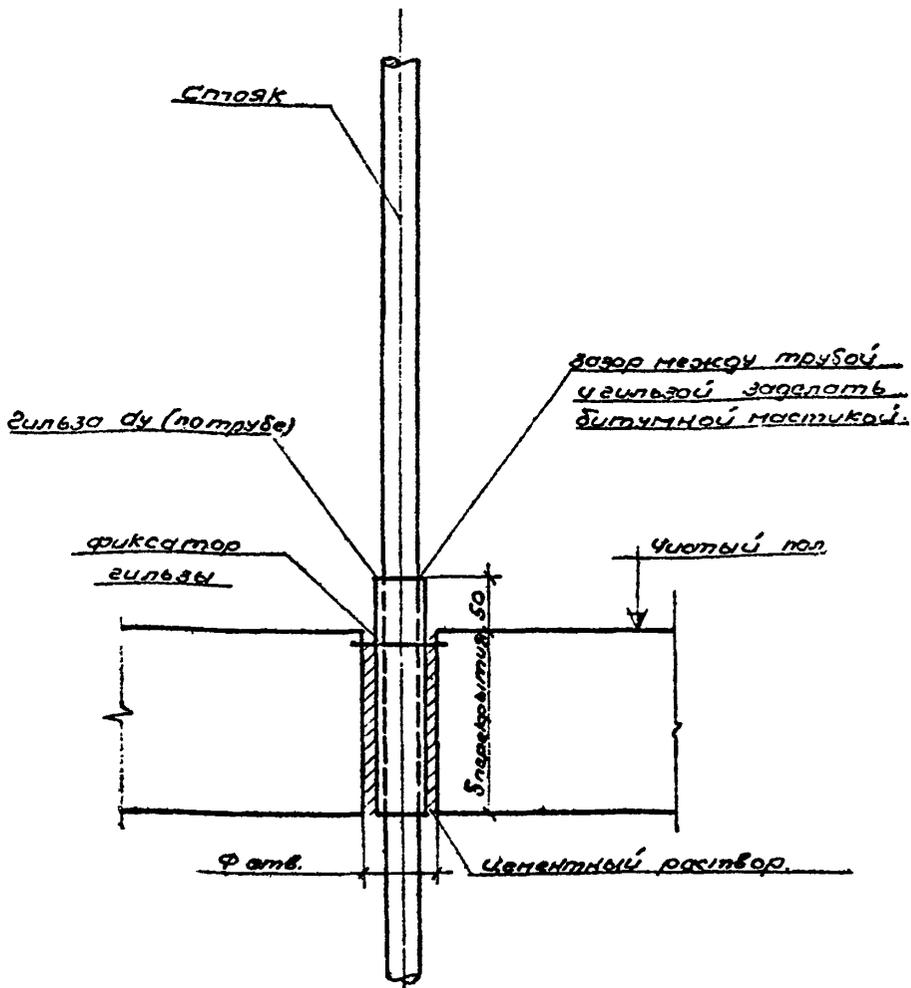

Монтаж трубопроводов внутренней разводки.

Т.Т.К.  
7.04.03.03

Установка гильзы на стяжке при проходе

Альбом Лист

Проектный институт	ЭЛН. ИЛ. ЧЛН	<i>[Signature]</i>	С. Доторацкий	Рук. группы	<i>[Signature]</i>	Л. Соломатин
Проектпроектирование	Нач. отдела	<i>[Signature]</i>	А. Грингауз	Техник	<i>[Signature]</i>	Л. Студенова
	Гл. специалист	<i>[Signature]</i>				

1988  
 Монтаж трубопроводов внутреннего газопровода  
 Газовик производствы радом  
 Т.Г. 7.04.05.1  
 Инв. № 6

07.29.03

№№ п/п	Операции	Время в чел./час.					
		1	2	3	4	5	6
1.	Монтаж трубопроводов внутреннего газопровода из готовых узлов на сверке со сверлением отверстий для крепления трубопроводов ф труб 90 мм			5,2			

Отпечатано  
в Новосибирском филиале ЦИТИ  
630064 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 1  
Выдано в печать: 09 Июля 1977 г.  
Заказ 2972 Тираж 100