

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Ро-Ар"


ОКП 364522


Группа Г85

СОГЛАСОВАНО:

Ген.директор

ООО "СевЗапСтрой КМ"



Габелия М.Р.
"06" 000268 1999г.



УТВЕРЖДАЮ:

Президент ООО

"Фирма Ро-Ар"


Хачатрян Г.Л.
"15" 019000 1999г.




РЕЗАК РКН-03

ДЛЯ РУЧНОЙ КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ

Технические условия
ТУ 3645-002-16989527-99

Вводится в первые
Срок введения с 1999г.

Разработано:
Ведущий конструктор
ООО "Фирма Ро-Ар"

Соколов С.В.
"15" 019000 1999г.

1999г.

Настоящие технические условия распространяются на резак РКН-03 (далее по тексту: "резак"), предназначенный для резки низкоуглеродистых и низколегированных сталей с применением в качестве горючего керосина по ГОСТ 4773 или ГОСТ 11128 и кислорода, чистотой не менее 98,5% по ГОСТ 5593.

Резка металла осуществляется струей кислорода при подогреве поверхности керосино-кислородным пламенем.

Резак выпускается для внутрисоветского потребления, изготавливается вида климатического исполнения УХЛ 1 и Т1 по ГОСТ 15150, для эксплуатации в интервале температур окружающей среды от минус 15⁰С до плюс 35⁰С.

Резак выпускается в 2-х исполнениях узла подачи режущего кислорода: с помощью вентильного устройства – РКН-03 и рычажного – РКН-03Р.

Условное обозначение при заказе:

"Резак РКН-03 ТУ 3645-002-16989527-99";

"Резак РКН-03Р ТУ 3645-002-16989527-99".

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1.1. Резак должен соответствовать требованиям настоящих технических условий, комплекта чертежей РКН 03.000.00 и ГОСТ 12.2.008.

1.2. Материалы для изготовления резака должны соответствовать требованиям чертежей и ГОСТ 12.2.052.

1.3. Основные показатели надежности:

- полный установленный срок службы, г, не менее - 1,0;
- установленная безотказная наработка вентильного узла, цикл, не менее - 10000.

Критерием предельного состояния резака является продавливание седла вентиля на глубину более 1 мм.

Критерием отказа является прогорание режущего сопла и наружного мундштука.

Изн. N подл. Подпись и дата Разм. экз. N Инв. N Подпись и дата

| | | | | | | | |
|-----------|------|-------------|------------|------|-------------------------|------|--------|
| | | | | | ТУ 3645-002-16989527-99 | | |
| Изм. | Лист | N документа | Подпись | Дата | | | |
| Разраб. | | | <i>Сав</i> | | Лит. | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | 1 | 2 | 16 |
| N. контр. | | | | | ООО "Фирма Ро-Ар" | | |
| Утв. | | | | | | | |

Резак РКН-03 для ручной кислородной резки
Технические условия

1.4. Основные параметры резака должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Техническая характеристика резака. Таблица 1.

| Наименование показателя | Н о р м а | | | |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Номер режущего сопла | | | | |
| Толщина разрезаемого металла, мм | 3-20 | 20-50 | 50-100 | 100-200 |
| Давление на входе в резак, МПа (кгс/см ²): кислорода керосина | 0,5 (5,0) | 0,5 (5,0) | 0,6 (6,0) | 0,8 (8,0) |
| | 0,15-0,3 (1,5-3,0) | | | |
| Расход: кислорода, м ³ /ч, не более керосина, кг/ч | 4,0 | 8,7 | 12,5 | 20,0 |
| | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 |
| Масса, кг, не более | 1,3 | | | |
| Габаритные размеры, мм | 580 x 200 x 70 | | | |
| Размер присоединительных штуцеров: кислорода горючего | М 16 x 1,5 правая | | | |
| | М 14 x 1,5 левая | | | |

1.5. Все детали перед сборкой резака должны быть обезжирены по технологии завода-изготовителя.

1.6. Газовые каналы не должны иметь дефектов механической обработки.

1.7. Паяные соединения должны иметь ровные места спая. Допускается галтель паяного шва черного цвета.

1.8. Защитные покрытия должны выполняться в соответствии с требованиями чертежей по ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303, ГОСТ 9.305.

1.9. Сальниковые гайки не должны отвергиваться при вращении маховичков. Маховички не должны иметь осевого или поперечного качания.

1.10. Штампованные детали не должны иметь трещин, наслоений, окалины, поверхностных складок, влияющих на качество и внешний вид изделия. Места разреза штампа должны быть зачищены.

1.11. Все соединения резака, включая предохранительное устройство, должны быть герметичными при давлениях на входе в резак, МПа (кгс/см²):

- в каналах кислорода - 1,2 (12,0);

в каналах горючего газа - 0,45 (4,5).

Допускается скорость утечки газа не более 8 см³/ч.

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Изм. N документа | Изм. N документа | Изм. N документа | Изм. N документа | Изм. N документа |
| Подпись и дата | Подпись и дата | Подпись и дата | Подпись и дата | Подпись и дата |
| Изм. N подл. | Изм. N подл. | Изм. N подл. | Изм. N подл. | Изм. N подл. |

| | | | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|-------------------------|------|
| Изм. | Лист | N документа | Подпись | Дата | ТУ 3645-002-16989527-99 | Лист |
| | | | | | | 3 |

1.12. При подаче кислорода в резак через открытый штуцер горючего противодействие в каналах горючего не должно превышать 0,05 МПа (0,5 кгс/см²).

1.13. При работе на режимах, указанных в таблице 1, подогревающее пламя резака сразу после зажигания имеет желтую окраску, которая по мере нагревания керосина в мундштуке должна исчезнуть. Нормально отрегулированное пламя должно иметь ядро голубой окраски и четкое очертание в виде равномерного кольца.

При пуске струя режущего кислорода должна проходить строго по оси мундштука и не должна сопровождаться резким изменением состава пламени.

Нормальное пламя должно устанавливаться при не полностью открытых вентилях кислорода и горючего.

При боковом и осевом нажиме на маховички вентиляей не должно происходить изменения состава пламени

1.14. Конструкция резака должна противостоять проникновению обратного удара пламени в кислородный рукав. Резак с клапаном на кислородной линии должен выдерживать не менее 5 обратных ударов пламени через максимальное режущее сопло (№4).

1.15. При резке металл должен быть разрезан на всю толщину (соответствующую установленному на резаке номеру режущего сопла); грат должен быть легко отделяемым.

1.16. Усилия на маховичках при регулировании расходов кислорода и горючего должно быть не более 5 Н (0,5 кгс) и при перекрытии – не более 40 Н (4 кгс).

Усилие срабатывания рычажного клапана (резака РКН-03Р) должно быть не более 15 Н (1,5 кгс).

Вентили резака должны обеспечивать перекрытие газовых каналов не более, чем за 6 секунд.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

2.1. В комплект поставки резака РКН-03 (РКН-03Р) входит:

- Резак в сборе с наружным мундштуком и режущим соплом №1 - 1 шт.,
- режущие сопла №№ 2, 3, 4 - по 1 шт.,
- оправка для центровки мундштуков - 1 шт.,
- игла для прочистки форсунки смесителя - 1 шт.,
- запасные части: кольцо уплотнительное 007-010 ГОСТ 18829 - 1 шт.,
кольцо уплотнительное 013-017 ГОСТ 18829 - 1 шт.,
- эксплуатационная документация:
паспорт-инструкция по эксплуатации - 1 экз.

| | | | |
|--------------|----------------|-----------|----------------|
| Инв. N подл. | Подпись и дата | Инв. N дт | Подпись и дата |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|-------------------------|------|
| Изм. | Лист | N документа | Подпись | Дата | ТУ 3645-002-16989527-99 | Лист |
| | | | | | | 4 |

2.2. По отдельному требованию потребителя поставляются наружный мундштук и режущие сопла.

3. МАРКИРОВКА.

3.1. На рукоятке резака должно быть нанесено:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- торговая марка (РКН-03 или РКН-03Р);
- вблизи кислородного штуцера - буква "К" (кислород).

3.2. На маховичках вентилей должно быть нанесено:

- опознавательная окраска (синяя для кислорода; красная - для горючего);
- стрелки, указывающие направление вращения маховичка при открывании и закрывании.

3.3. Маркировка режущих сопел должна выполняться в соответствии с чертежами.

3.4. Накладная гайка и штуцер подвода горючего должны иметь левую резьбу и отличительные метки по ГОСТ 2904.

3.5. Технические требования к маркировке резаков по ГОСТ 26828.

4. УПАКОВКА.

4.1. Общие требования к упаковке - по ГОСТ 23170, категория упаковки - КУ-1.

4.2. Комплект поставки резака должен быть уложен в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354, открытый конец которых должен быть заварен или заклеен.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. К работе с резаком допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, соответствующее обучение, проверку знаний требований безопасности и имеющие практические навыки по обслуживанию данного оборудования.

5.2. При эксплуатации резака следует соблюдать "Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов".

5.3. Нормы концентрации вредных веществ (окиси углерода, углеводорода и др.) не должны превышать предельно допустимых величин.

5.4. Помещения и рабочие места должны соответствовать требованиям СНиП.

5.5. Запрещается работать при отсутствии на рабочих местах средств пожаротушения (ящик с песком, огнетушители).

| | |
|--------------|----------------|
| Изм. N подп. | Подпись и дата |
| Изм. N дп | Изм. N дп |
| Изм. N дп | Изм. N дп |
| Изм. N дп | Изм. N дп |
| Изм. N дп | Изм. N дп |
| Изм. N дп | Изм. N дп |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|------|---|
| | | | | | | | | | | | | Лист | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 |
| Изм. | Лист | N документа | Подпись | Дата | | | | | | | | | |

ТУ 3645-002-16989527-99

5.6. При работе с резаком вблизи токоведущих устройств место работы должно быть ограждено металлическими щитками.

5.7. При работах, проводимых с использованием баллонов, их эксплуатация производится в строгом соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

5.8. При перегреве резака, появлении частых хлопков и после обратного удара быстро закрыть вентиль кислорода, затем вентиль горючего, режущего кислорода и охладить в чистой воде. Во избежание попадания воды в рабочие каналы резака приоткрыть вентиль подогревающего кислорода.

5.9. Во избежание попадания жидкого горючего в полости кислорода резак после работы хранить в положении головкой вниз.

5.10. Рабочие должны работать в защитных очках по ГОСТ 12.4.013 со светофильтрами по ОСТ 21-6-87 и в спецодежде, согласно "Типовым отраслевым нормам безопасной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений рабочим и служащим".

5.11. Для защиты органов слуха необходимо пользоваться наушниками по ГОСТ 12.4.051.

5.12. В целях охлаждения запрещается помещать головку резака в воду или снег.

5.13. Запрещается прочищать каналы мундштука стальной проволокой (использовать латунную, медную, алюминиевую).

5.14. Для подачи кислорода и горючего использовать рукава по ГОСТ 9356 (без дефектов и длиной не более 10 м).

5.15. Керосин наливать в бачок после его отстаивания и фильтрации через сукно или мелкую сетку.

5.16. Бачок с керосином располагать от баллона с кислородом и от источника открытого огня не менее 5 м; от рабочего места резчика – не менее 3 м.

6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ.

6.1. Для контроля резака на соответствие требованиям настоящих технических условий предприятие-изготовитель проводит:

- приемо-сдаточные испытания;
- периодические испытания.

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | Инв. N дч | Подпись и дата |
| | | | | |

| | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|
| | | | | |
| Изм. | Лист | N документа | Подпись | Дата |

ТУ 3645-002-16989527-99

Лист

6

6.2. Приемо-сдаточные испытания должны проводиться техническим контролем предприятия-изготовителя постоянно в процессе изготовления резака.

6.3. Периодические испытания проводятся предприятием-изготовителем не реже 1 раза в год. При этом могут привлекаться посторонние организации, специализированные по данным видам испытаний.

6.4. Виды испытаний, периодичность и количество испытываемых изделий приведены в таблице 2.

Виды испытаний резаков. Таблица 2

| Вид испытания | Номер пункта по ТУ | | Кол-во испытываемых изделий |
|---|------------------------|------------------|------------------------------------|
| | технических требований | метода испытаний | |
| <u>Приемо-сдаточные:</u> | | | 100 % |
| - соответствие чертежам | 1.1; 1.2; 1.6-1.10 | 7.1 | |
| - внешний вид | - " - | - " - | |
| - комплектность | Раздел 2 | 7.2 | |
| - маркировка | Раздел 3 | - " - | |
| - упаковка | Раздел 4 | 7.3 | |
| - герметичность | 1.11 | 7.4 | |
| - противодействие в канале горючего | 1.12 | 7.5 | |
| - горение с пуском режущей струи | 1.13 | 7.6 | |
| <u>Периодические:</u> | | | 2 % от партии но не менее 3-х штук |
| - контроль расходов газов и рабочих давлений | 1.4 (таблица 1) | 7.6 | |
| - технологические | 1.15 | 7.10 | |
| - сопротивление обратному удару пламени | 1.14 | 7.7 | |
| - время перекрытия газовых каналов; усилия на маховичках при уплотнении и регулировании | 1.16 | 7.8 | |
| - установленный ресурс единичного вентильного узла | 1.3 | 7.8 | |
| - контроль массы | 1.2 (таблица 1) | 7.9 | |

6.5. Готовые резаки предъявляются приемо-сдаточным испытаниям партиями. Партией считается количество изделий, сопровождаемое одним документом.

6.6. При получении неудовлетворительных результатов испытаний отдельные изделия или партия в целом возвращаются в цех для устранения дефектов, после чего

Изм. N подл. Подпись и дата

Изм. N дт. Подпись и дата

Изм. N экз. N. Подпись и дата

они подвергаются повторным испытаниям (по показателям, по которым получены отрицательные результаты). Данные повторных испытаний считаются окончательными.

7. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.

7.1. Контроль по п.п. 1.1; 1.2; 1.7-1.11 проводить внешним осмотром с применением мерительного инструмента (измерения и средства измерений должны быть оговорены в технологии предприятия-изготовителя), обеспечивающего заданную точность в процессе изготовления резака.

7.2. Контроль по разделам 2 и 3 проводить внешним осмотром перед упаковкой.

7.3. Контроль по разделу 4 проводить внешним осмотром перед отправкой потребителю.

7.4. Испытание на герметичность по п.1.11 проводить азотом или воздухом, не содержащим масла и влаги (класс загрязненности воздуха не ниже 13 по ГОСТ 17433; метод проверки загрязненности воздуха по ГОСТ 24484).

При проверке определяется герметичность уплотнений вентиляей и всех соединений резака методом погружения в воду после подачи воздуха (азота) под давлением. Время выдержки резака в ванне с водой не менее 60 сек., при этом рост и увеличение числа газовых пузырьков не допускается.

Допустимая скорость утечки газа - не более $8 \text{ см}^3/\text{ч}$ (метод проверки по ГОСТ Р 50379).

Испытания на герметичность резака. Таблица 3.

| Проверяемый узел | Место подвода газа | Давление, МПа(кгс/см ²) | Способ проверки |
|---|--------------------|-------------------------------------|--|
| Вентиль подачи горючего - резака РКН-03 | Штуцер керосина | 0,45 (4,5) | Закрывать вентиль горючего, опустить резака в воду. |
| Вентили кислорода | Штуцер кислорода | 1,2 (12,0) | Закрывать вентили кислорода. Опустить резака в воду. |
| Линии кислорода | Штуцер кислорода | 1,2 (12,0) | Заглушить мундштук. Вентиль подачи горючего закрыть. Вентили кислорода открыть. Опустить резака в воду. |
| Линия подачи горючего - резака РКН-03 | Штуцер керосина | 0,45 (4,5) | Заглушить мундштук. Вентиль подогревающего кислорода закрыть. Вентиль подачи горючего открыть. Опустить резака в воду. |

ТУ 3645-002-16989527-99

Лист

8

Изм. N подл. Подпись и дата
Изм. N дч. Подпись и дата
Изм. N вв. N. Подпись и дата
Изм. N дч. Подпись и дата

| | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|
| Изм. | Лист | N документа | Подпись | Дата |
|------|------|-------------|---------|------|

7.5. Проверку по п.1.12 проводить воздухом (азотом), требования к которому оговорены в п.7.4; для этого присоединить кислородный штуцер резака (с мундштуком №1) к источнику газопитания с давлением 0,5 МПа (5,0 кгс/см²).

К штуцеру подвода горючего присоединить резиновую трубку длиной не более 2 м, второй конец которой присоединить к манометру.

Открыть вентиль подогревающего кислорода полностью, при этом величина противодавления не должна превышать 0,05 МПа (0,5 кгс/см²).

7.6. Проверку на горение с пуском режущей струи по п.1.13 проводить на резаке с мундштуком № 1, подключенным к баллону с кислородом и бачку с горючим.

Нормально отрегулированное пламя резака должно иметь ядро голубой окраски и четкое очертание в виде равномерного кольца.

При пуске струя режущего кислорода должна проходить строго по оси мундштука и не должна сопровождаться резким изменением состава пламени.

При периодических испытаниях проверку на горение проводить со всеми номерами мундштуков, входящих в комплект резака, режимы подачи газов должны соответствовать данным таблицы 1.

7.7. Проверку на задержание резаком обратного удара пламени по п.1.14 проводить на специальном приспособлении (приложение 2). Для этого:

- залить 0,18-0,2 л горючего во взрывную камеру 8 так, чтобы оно не касалось запального устройства 9 (уровень определять шупом);
- редуктором 1 по манометру 2 установить давление 0,65 МПа (6,5 кгс/см²);
- подогреть взрывную камеру 8 до 150 °С;
- полностью открыть вентиль подогревающего кислорода резака 7, открыть рубильник 3 и продуть систему кислородом в течение 5-10 с, рубильник 3 закрыть;
- через 5-10 с открыть рубильник 3 и нажать кнопку запального устройства 9; в момент взрыва запальное устройство отключить и закрыть рубильник;
- после 1 мин осмотреть резак.

О пропуске обратного удара свидетельствует мембрана 6.

Годным считается резак, выдержавший не менее 5 обратных ударов подряд.

7.8. Усилия на маховичках при уплотнении вентилях и регулировании расходов по п.1.16. определять по следующей методике:

- резак (горелку) закрепить в стойке, к испытуемому вентилю подать воздух (азот), требования к которому оговорены в п.7.4, с давлением на входе в каналы:

| | | | | |
|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Изм. № подл. | Подпись и дата | Изм. № дт | Изм. № дт | Изм. № дт |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| Изм. № подл. | Изм. № дт | Изм. № дт | Изм. № дт | Изм. № дт |
| | | | | |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |

ТУ 3645-002-16989527-99

Лист

9

кислорода - 0,8 МПа (8,0 кгс/см²);

горючего - 0,3 МПа (3 кгс/см²);

- к маховичку вентиля диаметром d с помощью рычага длиной l присоединить динамометр;

- усилия герметичного уплотнения и при регулировании расходов F определять по формуле:

$$F = \frac{F_d \times l}{d/2}, \quad \text{где } F_d - \text{усилие по показанию динамометра.}$$

- усилие срабатывания рычажного клапана замерять непосредственно динамометром;

- во время испытания мундштук резака должен быть погружен в воду.

Одновременно произвести замер времени уплотнения вентиля, которое не должно превышать 6 секунд.

Наработку до отказа вентиля (установленный ресурс единичного вентиляного узла) по п.1.3 проверять по той же методике путем многократного его открывания и закрывания. После 200-300 циклов "открыто-закрыто" контролировать герметичность сальникового уплотнения вентиля путем погружения резака с заглушенным мундштуком в воду (при этом допускается замена сальниковых колец).

7.9. Массу резака по п.1.2 (таблица 1) контролировать взвешиванием.

7.10. При технологических испытаниях по п.1.15 качество реза определяется внешним осмотром: металл должен быть разрезан на всю толщину, грушевидная форма реза не допускается. Грат должен легко отделяться. Толщина низколегированной стали – 200 мм. Размер образца (длина реза) не менее 500 мм. Резка прямолинейная.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Резаки транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами, действующими на каждом виде.

8.2. Хранение резаков – по группе С ГОСТ 15150.

9. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация резака должна проводиться в соответствии с паспортом и инструкцией по эксплуатации.

| | |
|--------------|----------------|
| Изм. N подл. | Подпись и дата |
| Изм. N д | Изм. N г |
| Изм. N д | Изм. N г |
| Изм. N д | Изм. N г |

| | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|
| Изм. | Лист | N документа | Подпись | Дата |
|------|------|-------------|---------|------|

ТУ 3645-002-16989527-99

Лист

10

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых резачков требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных паспортом и инструкцией по эксплуатации.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| Инв. N подл. | Подпись и дата | Звям. кбъ. N | Инв. N дч | Подпись и дата |
| | | | | |

| | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|
| | | | | |
| Изм. | Лист | N документа | Подпись | Дата |

ТУ 3645-002-16989527-99

Лист

11

Средства измерений для контроля
размеров и параметров резаков

| Наименование инструмента или прибора | Номер стандарта | Предел измерения | Класс точности | Контроль по пункту |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| Штангенциркуль | ГОСТ 166 | 0-125 мм | 0,1 | 7.1; 7.10 |
| Линейка измерит. металлическая | ГОСТ 427 | 0-1000 мм | 0,1 | 7.1;7.10 |
| Манометр МТП | ГОСТ 2405 | 0-2,5 МПа | 2,5 | 7.4-7.8;7.10 |
| Манометр МКУ, МКТ | ТУ 25.05.1774 | 0-1,6 МПа | 2,5 | 7.4-7.8;7.10 |
| Ротаметр РМV ТУЗ | ГОСТ 13045 | 0-16 м ³ /ч | 4 | 7.6; 7.10 |
| Ротаметр РМI ТУЗ | ГОСТ 13045 | 0-1,0 м ³ /ч | 4 | 7.6; 7.10 |
| Секундомер СОППр-2а-3-201 | ГОСТ 5072 | 0-30 мин | 3,0 | 7.4;7.7;7.8 |
| Весы ВЦЛ-10А | ГОСТ 9483 | 0-10 кг | 3 | 7.9 |
| Динамометр ДПУ-0,02-2 | ГОСТ 13837 | 20-300 Н | 2 | 7.8 |
| Измерительный цилиндр | ГОСТ 2417 | 0-0,5 л | 2 | 7.6 |

Возможна замена на другой тип прибора соответствующего класса
точности и предела измерений.

| | | | |
|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Изм. N документа | Подпись и дата | Изм. N документа | Подпись и дата |
| | | | |

| | | | |
|------|------------------|---------|------|
| Изм. | Лист N документа | Подпись | Дата |
| | | | |

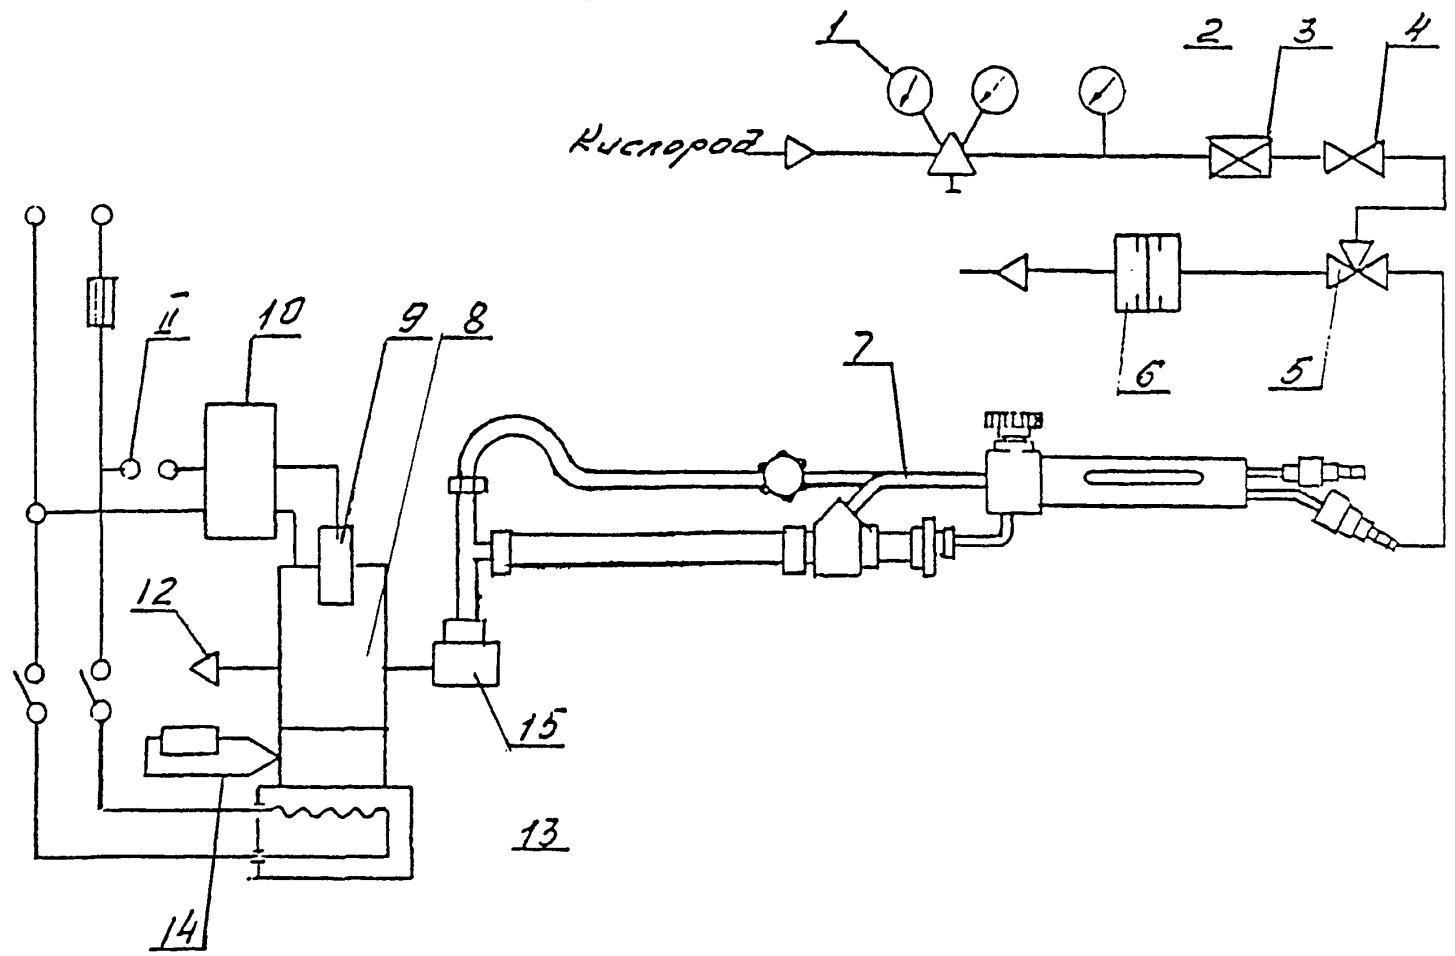
ТУ 3645-002-16989527-99

Лист

12

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| Иив. № подл. | Подпись и дата | Взам. чфв. № | Иив. № д: | Подпись и дата |
| | | | | |

Схема установки для испытания резака на задержание обратного удара пламени.



| | |
|--------------|----|
| Иив. № подл. | |
| Лист | |
| Материал | |
| Подпись | |
| Дата | |
| Лист | 13 |

Приложение 2.

Схема испытаний резака
на задержание обратного удара пламени.

1. Редуктор кислородный БКО-25 ТУ 26-05-90-87.
2. Манометр кислородный МТП-100 ГОСТ 2405-88 (пределы измерений 0-2,5 МПа (0-25 кгс/см²)).
3. Рубильник газовый.
4. Вентиль запорный на рабочее давление $P_1 = 15 \text{ кгс/см}^2$ (с проходным сечением $\varnothing 9$ мм).
5. Тройник.
6. Мембрана разрывная (5 калек $\varnothing 14,5$ мм марки А ГОСТ 892-89).
7. Резак.
8. Камера взрывная (изготавливается из латуни толщиной 30-35 мм и внутренним диаметром 90 мм; объем 0,5-0,8 л).
9. Запальное устройство (свеча запальная искровая).
10. Осциллятор ОСП 3-2М-1.
11. Выключатель (кнопка, напряжение 220 в, ток I А).
12. Дюза с соплами $\varnothing 2,3$ мм.
13. Электронагреватель (тип ПК-800/3 ГОСТ 14919-83).
14. Термопара 0-600 °С с гальванометром.

| | | | |
|--------------|----------------|-------------|----------------|
| Изм. N подл. | Подпись и дата | Изм. N дп | Подпись и дата |
| Изм. N док. | Подпись и дата | Изм. N док. | Подпись и дата |

| | | | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|-------------------------|------|
| Изм. | Лист | N документа | Подпись | Дата | ТУ 3645-002-16989527-99 | Лист |
| | | | | | | 14 |

Перечень
нормативно-технической документации

| Обозначение НТД, на которую дана ссылка | Номер пункта, приложения |
|--|-----------------------------|
| ГОСТ 166 | Прил. 1. |
| ГОСТ 427 | - " - |
| ГОСТ 2405 | Прил. 1 |
| ГОСТ 2417 | Прил. 1. |
| ГОСТ 2904 | 3.4 |
| ГОСТ 4773 | Введение |
| ГОСТ 5072 | Прил. 1 |
| ГОСТ 5593 | Введение |
| ГОСТ 9356 | 5.14 |
| ГОСТ 9483 | Прил. 1. |
| ГОСТ 10354 | 4.2 |
| ГОСТ 11128 | Введение |
| ГОСТ 13045 | Прил. 1. |
| ГОСТ 13837 | Прил. 1. |
| ГОСТ 15150 | Введение; 8.2 |
| ГОСТ 17433 | 7.4 |
| ГОСТ 18829 | 2.1 |
| ГОСТ 23170 | 4.1 |
| ГОСТ 24484 | 7.4 |
| ГОСТ 26828 | 3.5 |
| ГОСТ 29090 | 6.2 |
| ГОСТ Р 50379 | 7.4 |
| ГОСТ 9.301 | 1.8 |
| ГОСТ 9.303 | 1.8 |
| ГОСТ 9.305 | 1.8 |
| ГОСТ 12.2.008 | 1.1 |
| ГОСТ 12.2.052 | 1.2 |
| ГОСТ 12.4.013 | 5.10 |
| ГОСТ 12.4.051 | 5.11 |
| ТУ 25.05.1774 | Прил. 1 |
| ОСТ 21-6-87 | 5.10 |

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Изм. N подл. | Подпись и дата | Изм. N дп | Подпись и дата |
| Изм. N докум. | Подпись и дата | Изм. N докум. | Подпись и дата |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | | | | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подп. | Дата |
|------|-------------------------|------------|-------|----------------|---------------------------------|----------|--|-------|------|
| | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| Изм. N подл. | Подпись и дата | Изм. N доп. | Подпись и дата | Изм. N экз. | Подпись и дата |
| | | | | | |