



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А С С Р

---

**ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧИЕ  
И КОНСТРУКЦИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕНТИЛЯТОРОВ  
И РЕГУЛЯТОРОВ СКОРОСТИ К НИМ**

**ГОСТ 27925—88  
(МЭК 879—86)**

**Издание официальное**

БЗ 4—96

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
М о с к в а**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧИЕ  
И КОНСТРУКЦИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕНТИЛЯТОРОВ  
И РЕГУЛЯТОРОВ СКОРОСТИ К НИМ**

**ГОСТ 27925—88  
(МЭК 879—86)**

Performances and construction of electric circulating  
fans and regulators

**ОКП 34 6895**

**Дата введения 01.01.90**

Настоящий стандарт устанавливает размеры, нормы, правила и методы испытаний вентиляторов для бытового и аналогичного применения, а также судовых вентиляторов.

Стандарт не устанавливает требования по безопасности электрических вентиляторов и регуляторов, являющихся предметом других стандартов.

Текст, выделенный курсивом и отмеченный знаком \* (звездочка), дополняет требования МЭК 879—86, учитывающие национальные особенности.

Требования стандарта являются обязательными, кроме разд. 2, 3, пп. 4.2, 4.3, 4.4, 5.4 (в части требований, выделенных курсивом), 5.7, 5.10.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

## **1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ**

1.1. Настоящий стандарт распространяется на вентиляторы с приводом от электродвигателя и регулятором скорости, используемые в цепях однофазного переменного или постоянного тока при напряжении, не превышающем 250 В:

- 1) вентиляторы для бытового и аналогичного применения:
  - потолочные,
  - настольные,

**Издание официальное**

**Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1988  
© ИПК Издательство стандартов, 1997  
Переиздание с Изменениями

## С. 2 ГОСТ 27925—88

- напольные,
  - \*настенные,
  - для вентиляционных каналов,
  - для перегородок (оконные и др.)\*;
- 2) судовые вентиляторы:
- потолочные,
  - каютные.

Везде, где это применимо, термин «вентилятор», используемый в настоящем стандарте, включает в себя объединенный с вентилятором переключатель.

Стандарт не распространяется на струйные и вытяжные вентиляторы, \* а также вентиляторы, предназначенные для работы в специфических условиях, таких, как коррозионная и взрывоопасная среды (пыль, пар или газ)\*.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. **Вентилятор потолочный бытовой или судовой** — вентилятор пропеллерного типа с двумя или более лопастями, снабженный приспособлением для подвешивания к потолку таким образом, чтобы лопасти врашивались в горизонтальной плоскости.

2.2. **Вентилятор настольный или каютный** — вентилятор пропеллерного типа небольшого диаметра с двумя или более лопастями, рассчитанный на свободный доступ и отвод воздуха. Это может быть настольный вентилятор или вентилятор, устанавливаемый на переборке или потолке.

\* *Примечание:*

1. Настольный вентилятор может быть осевым и диаметральным.
2. Дополнительно настольный вентилятор может предусматривать возможность установки на стене\*.

2.3. **Вентилятор напольный** — вентилятор пропеллерного типа с двумя или более лопастями, закрепленный на подставке постоянной или регулируемой высоты и рассчитанный на свободный доступ и отвод воздуха.

\* *Примечание. Напольный вентилятор может быть осевым и диаметральным\*.*

2.4. **Диаметр крыльчатки** — диаметр окружности, описываемой наиболее удаленными точками лопастей вентилятора.

2.5. **Размер вентилятора** — диаметр крыльчатки в миллиметрах.

2.2—2.5. (*Измененная редакция, Изм. № 1*).

2.6. **Плоскость крыльев вентилятора** — средняя плоскость тела вращения, образуемая вращением крыльчатки вентилятора.

2.7. **Плоскость крыльчатки анемометра** — средняя плоскость тела вращения, образуемая вращением крыльчатки анемометра.

2.8. **Испытательная плоскость** — плоскость (для потолочных вентиляторов — горизонтальная; для настольных и напольных вентиляторов — вертикальная), условно совпадающая с плоскостью крыльчатки анемометра.

2.9. **Типы корпусов двигателей вентиляторов и регуляторов скорости к ним**

2.9.1. **Корпус закрытого типа** — корпус, который препятствует циркуляции воздуха между внутренним его объемом и окружающей средой, но не обязательно герметичный.

2.9.2. **Корпус вентилируемого типа** — корпус, который не препятствует свободной циркуляции воздуха, но защищает от случайного или неосторожного прикасания к токоведущим и внутренним вращающимся частям.

2.10. **Производительность** — количество воздуха, перемещаемое за заданное время при установленных условиях.

2.11. **Номинальная производительность** — производительность вентилятора, указываемая изготовителем.

2.12. **Удельная производительность** — частное от деления производительности в метрах кубических в минуту на потребляемую мощность в ваттах при напряжении и частоте, установленных для испытания.

Если вентилятор имеет механизм поворота, потребляемую мощность в ваттах измеряют в условиях нормальной работы на максимальной скорости с включенным механизмом поворота, а производительность определяют при выключенном механизме поворота.

(*Измененная редакция, Изм. № 1*).

2.13. **Способы крепления** (для настольных или кафельных и напольных вентиляторов)

2.13.1. **Жесткое крепление** — тип крепления, при котором направление потока воздуха меняется только при изменении положения вентилятора.

2.13.2. **Полужесткое крепление** — крепление посредством цапфы и (или) шарнирного соединения. При этом направление потока воздуха может быть изменено по необходимости.

## С. 4 ГОСТ 27925—88

2.13.3. **Крепление при помощи механизма поворота** — крепление, позволяющее изменять автоматически направление оси воздушного потока непрерывно в одной плоскости.

2.13.4. **Крепление при помощи механизма, обеспечивающего двойной поворот, или гиростатическое** — крепление при помощи устройства, позволяющего автоматически изменять направление оси воздушного потока более чем в одной плоскости.

2.14. **Функциональные испытания** — испытания, которым подвергают прибор для установления его соответствия требованиям настоящего стандарта. Эти испытания служат для установления общих качеств и конструкции прибора конкретного типа.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.15. **Нормальная нагрузка** — нагрузка, которая достигается при работе вентилятора со вспомогательным приспособлением, например переключателем скорости (при наличии), установленным на самую высокую скорость; потолочные и каютные вентиляторы работают продолжительно в нормальном режиме с включенным механизмом поворота (при наличии).

2.16. **Фиксирующее устройство** — приспособление, при помощи которого любое устройство регулировки положения (например шаровой шарнир, ось качания, поворотный механизм и т.п.) можно заблокировать в желаемом положении.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.17. **Подвесная система** — приспособление для крепления вентилятора к потолку.

2.18. **Жилые помещения** — кают-компании, коридоры, каюты, туалеты, помещения для экипажа в кормовой части судна, парикмахерские, изолированные кладовые, шкафы и подобные помещения.

2.19. **Служебные помещения** — помещения, используемые для кухонь, основных кладовых, хранилищ (за исключением изолированных кладовых и шкафов), грузовых трюмов, мастерских, кроме являющихся частью машинных помещений, а также подобные помещения, например подходы к ним.

2.20. **Машинные помещения** — все помещения, где находятся врашающиеся машины, паровые котлы, топливные устройства, двигатели паровые и внутреннего сгорания, генераторы и стабилизаторы, двигатели вентиляции и кондиционирования воздуха, а также подобные помещения и подходы к ним.

\* 2.21. **Осевой вентилятор** — вентилятор, имеющий как минимум

*две лопасти, в котором выход воздуха происходит в направлении оси вентилятора.*

**2.22. Диаметральный вентилятор** — вентилятор, в котором выход воздуха происходит перпендикулярно к оси вращения.

**2.23. Настенный вентилятор** — осевой или диаметральный вентилятор, устанавливаемый на стене и рассчитанный на свободный подвод и отвод воздуха.

**2.24. Оконный вентилятор** — осевой или диаметральный вентилятор, предназначенный для перемещения воздуха с одной стороны перегородки на другую.

**2.25. Вентилятор для вентиляционных каналов** — осевой или диаметральный вентилятор, предназначенный для перемещения воздуха внутри воздухопровода и устанавливаемый на входе или выходе, или на входе и выходе одновременно.

**2.26. Высота подвеса** — расстояние от потолка до нижней точки вентилятора\*.

2.21—2.26. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

### 3. РАЗМЕРЫ, ЧИСЛО СКОРОСТЕЙ И ИСПОЛНЕНИЯ

3.1. Предпочтительные размеры крыльчаток потолочных вентиляторов: 900, 1200, 1400, 1500 и 1800 мм.

\* *Минимальное число скоростей — пять или плавное регулирование\*. (Измененная редакция, Изм. № 1).*

3.2. Предпочтительные размеры крыльчаток судовых потолочных вентиляторов: 600, 750, 900, 1050 и 1500 мм.

3.3. Предпочтительные размеры, минимальное число регулируемых скоростей и исполнения настольных или каютных вентиляторов указаны в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Размеры вентилятора, мм	Минимальное число регулируемых скоростей	Исполнение
* 120, 140, 160, 180*, 200	1	Без механизма поворота
250	1	С механизмом поворота или без него
300	2	
350	3	
400	3	

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.4. Предпочтительные размеры, минимальное число регулируемых скоростей и исполнения напольных вентиляторов указаны в табл. 2.

Таблица 2

Размеры вентилятора, мм	Минимальное число регулируемых скоростей	Исполнение
300	2	С механизмом поворота или без него
400	2	
500	2	
600	2	

\* 3.5. Диаметр крыльчатки ручных и автомобильных вентиляторов должен быть 120, 140 или 160 мм; минимальное число скоростей — одно\*.  
(Введен дополнительно, Изм. № 1).

#### 4. ЧАСТОТА И \*ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ\*

4.1. Частота для вентиляторов переменного тока должна быть 50 и 60 Гц.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

\*4.2. Номинальная производительность бытовых вентиляторов должна выбираться из ряда: 1,6; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 34; 40; 46; 50; 60; 90; 150; 230; 320; 350 м<sup>3</sup> · мин<sup>-1</sup>.

Данные о номинальной производительности в зависимости от исполнения вентиляторов указаны в табл. 3.

Таблица 3

Исполнение вентиляторов	Номинальная производительность, м <sup>3</sup> · мин <sup>-1</sup>
Настольные, настенные без автоматического поворота	6; 8; 10; 12; 16
Настольные, настенные с автоматическим поворотом	12; 16; 20; 25; 30; 34; 40; 46; 50; 60
Напольные (торшерные) и потолочные (не на штанге)	25; 30; 34; 40; 46; 50; 60; 90; 150
Потолочные (на штанге)	150; 230; 320; 350
Оконные (в режиме вытяжки)	4; 6; 8; 10
Для вентиляционных каналов	6; 8; 10
Автомобильные	1,6; 2; 4; 6; 8; 10
Ручные	Не регламентируется

4.3. Удельная производительность вентиляторов должна соответствовать приведенной в табл. 4.

Таблица 4

Исполнение вентиляторов	Удельная производительность, $m^3 \cdot \text{мин}^{-1} \cdot \text{Вт}^{-1}$ , не менее
<i>Настольные, настенные, напольные (торшерные):</i>	
- без ограждения	0,56
- с ограждением открытого типа	0,48
- с ограждением закрытого типа	0,42
<i>Потолочные:</i>	
- без ограждения	2,1; 2,78**
- с ограждением открытого типа	0,34
<i>Оконные:</i>	
- без ограждения	0,15; 0,25**
- с ограждением открытого типа	0,13; 0,21**
<i>Оконные реверсивные (в режиме вытяжки):</i>	
- без ограждения	0,25
- с ограждением открытого типа	0,22
<i>Для вентиляционных каналов</i>	
- без ограждения	0,15; 0,3**
- с ограждением открытого типа	0,13; 0,22**
<i>Автомобильные с коллекторным двигателем:</i>	
- без ограждения	1,39
- с ограждением открытого типа	1,11
- с ограждением закрытого типа	1,28
<i>Ручные без ограждения</i>	Не регламентируется

\*\* Для вентиляторов с конденсаторными двигателями.

Примечание. Мощность, потребляемая дополнительными элементами комфорта, требования к которым не оговорены настоящим стандартом, при расчете не учитывают.

4.4. Значение производительности при максимальной скорости, полученное при испытаниях, должно быть не ниже 90 % значения, указанного на вентиляторе\*.

4.2—4.4. (Введены дополнительно, Изд. № 1).

## 5. УСТРОЙСТВО И КОНСТРУКЦИЯ

### 5.1. Корпуса

Корпуса двигателей и регуляторов вентиляторов должны быть вентилируемого или закрытого типа.

### 5.2. Лопасти


Вентиляторы должны иметь две или больше хорошо сбалансированные лопасти, изготовленные из металла или другого материала и не создающие (насколько это возможно) вибрации.

### 5.3. Подшипники

При необходимости изготовитель должен снабжать прибор инструкцией по смазке.

### 5.4. Способы крепления (для настольных или каютных и напольных вентиляторов)

#### Угол поворота



Черт. 1

Крепление может быть жесткое, полужесткое, при помощи механизма поворота или механизма, обеспечивающего двойной поворот (гиростатический механизм). При полужестком креплении минимальный угол поворота без изменения положения вентилятора должен составлять  $45^{\circ}$  в горизонтальной и  $7^{\circ}$  — в вертикальной плоскостях.

\* Вентиляторы настольные, настенные, напольные (торшерные) должны иметь следующие варианты исполнения по углу поворота:

*1) вентиляторы с механизмом поворота;*

*A — в вертикальной плоскости — не менее  $7^{\circ}$  и в горизонтальной плоскости — не менее  $45^{\circ}$ ;*

*B — в вертикальной плоскости — не менее  $30^{\circ}$  и в горизонтальной плоскости — не менее  $90^{\circ}$ ;*

*C — в вертикальной плоскости — не менее  $45^{\circ}$  и с вращением ограждения, направляющего воздух на  $360^{\circ}$  в плоскости, перпендикулярной оси двигателя;*

*2) вентиляторы без механизма поворота:*

*в вертикальной плоскости — не менее  $30^{\circ}$ \**

*(Измененная редакция, Изм. № 1).*

### 5.5. Механизм поворота (для настольных или каютных и напольных вентиляторов)

Таблица 5

Исполнение вентиляторов	Тип электродвигателя вентилятора	Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, при номинальной производительности, м <sup>3</sup> ·мин <sup>-1</sup> , не более																					
		1,0	1,6	2,0	2,5	4,0	6	8	10	12	16	20	25	30	34	40	46	50	60	90	150	230	320
Осевые	<i>Переменного тока:</i> - двухполюсный	—																					—
		—																					
		—																					65
	- реверсивный	—																					—
	<i>Коллекторный постоянного и переменного тока</i>																						64
Диаметральные	Любой						54				59												64
Потолочные	Любой						—																64

## С. 10 ГОСТ 27925—88

5.5.1. Число поворотов в минуту при максимальной скорости должно быть не менее четырех.

5.5.2. Независимо от того, есть ли у вентилятора регулятор углового перемещения, угловое перемещение вентилятора должно быть не менее  $60^{\circ}$  (см. черт. 1).

5.5.3. Вентилятор должен иметь устройство, обеспечивающее, при необходимости, отключение механизма поворота. Должен быть указан способ управления этим устройством.

### 5.6. Уровень шума

Уровень шума вентиляторов и регуляторов на всех скоростях не должен быть выше допустимых норм.

\* Значения корректированного уровня звуковой мощности вентиляторов на максимальной скорости должны соответствовать приведенным в табл. 5\*.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

\*5.7. Потолочные вентиляторы должны иметь систему подвеса, при помощи которой вентилятор должен крепиться к арматуре или специальному устройству в перекрытии, рассчитанную на усилие, равное десятикратной массе вентилятора.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

5.8, 5.9. (Исключены, Изм. № 2).

5.10. Вентиляторы, кроме ручных и потолочных на штанге, должны иметь устройство для поглощения вибраций и предохранения поверхностей, на которых они стоят и крепятся, от повреждений.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

5.11—5.13. (Исключены, Изм. № 2).

## 6. РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ

6.1. Регуляторы скорости вентиляторов должны быть рассчитаны на снижение максимальной скорости по крайней мере на 50 % при испытательных напряжениях и частоте. Для вентиляторов с коротко-замкнутым витком двигателя это снижение скорости должно быть не менее 20 %. В зависимости от необходимости вентиляторы должны работать с регулятором, установленным на номинальное напряжение или любое другое из диапазона номинальных напряжений.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

6.2. Регулятор скорости должен иметь положение «Выключено»; регулятор скорости для потолочных бытовых или судовых вентиляторов должен иметь не менее пяти рабочих положений. Ступени

скоростей должны быть равномерно распределены с учетом пп. 3.3 и 3.4 для вентиляторов других исполнений.

## 7. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

Составные части вентилятора конкретной модели, встроенный регулятор и крыльчатка должны быть взаимозаменяемыми.

## 8. МАРКИРОВКА

8.1. Маркировка — по ГОСТ 27570.13 со следующем дополнением.

Каждый вентилятор должен иметь несмываемую маркировку с указанием размера вентилятора. Невстроенные регуляторы скорости должны иметь маркировку с указанием модели и размера вентилятора, для которого они предназначены.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8.2. По запросу должна быть представлена следующая информация:

- 1) коэффициент мощности;
- 2) номинальная скорость в оборотах в минуту;
- 3) число лопастей;
- 4) тип регулятора скорости и число рабочих положений;
- 5) класс изоляции;
- 6) типы подшипников;
- 7) номинальная производительность;
- 8) показатель качества.

## 9. ИСПЫТАНИЯ

9.1. Испытания, приведенные в настоящем стандарте, являются типовыми.

9.2. Пределы погрешностей электроизмерительных приборов

Амперметры, вольтметры и ваттметры, используемые при типовых испытаниях, должны иметь класс точности не менее 0,5.

9.3. Испытательное напряжение и частота  
Испытательное напряжение и частота приведены ниже.

9.3.1. Если на заводском щитке указано номинальное напряжение, испытание проводят при номинальном напряжении. Если вентилятор предназначен для работы при двух или более значениях

номинальных напряжений, испытание проводят при самом неблагоприятном напряжении.

Если на заводском щитке указан диапазон напряжений, испытательное напряжение должно иметь следующие характеристики:

- верхний и нижний пределы этого диапазона, если разница между верхним и нижним пределами диапазона напряжений превышает 10 % среднего значения диапазона;

- среднее значение верхнего и нижнего пределов этого диапазона, если разница между верхним и нижним пределами диапазона напряжений не превышает 10 % среднего значения диапазона.

9.3.2. Вентиляторы следует испытывать при номинальной частоте, если она указана.

Если вентилятор рассчитан для работы в диапазоне частот, испытание проводят при частоте, которая дает самый неблагоприятный результат.

Вентиляторы, на которых не указана номинальная частота, испытывают при частоте 50 или 60 Гц, выбирая ту, которая дает самый неблагоприятный результат.

### 9.3.3. Предельные отклонения напряжения

При определении производительности отклонение напряжения питания не должно превышать  $\pm 1\%$  испытательного. При определении значений тока и потребляемой мощности напряжение должно быть равно испытательному.

## 9.4. Определение производительности

Метод определения производительности указан ниже. Определение следует проводить при температуре окружающей среды  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ .

### 9.4.1. Бытовые и судовые потолочные вентиляторы

#### 1) Испытательная камера


Вентилятор проверяют в испытательной камере (см. черт. 2 и 3), имеющей размеры:

- длина — 4,5 м;
- ширина — 4,5 м;
- высота — 3 м.

Верхняя часть камеры должна быть закрыта, за исключением круглого отверстия в центре (верхнее отверстие), диаметр которого должен составлять 1,1—1,2 размаха лопастей. Центральная диафрагма, в которой сделано верхнее отверстие, должна иметь толщину не более 6 мм.

Испытатель должен регистрировать результаты измерений, наход-

### Устройство испытательной камеры и внешнего экрана

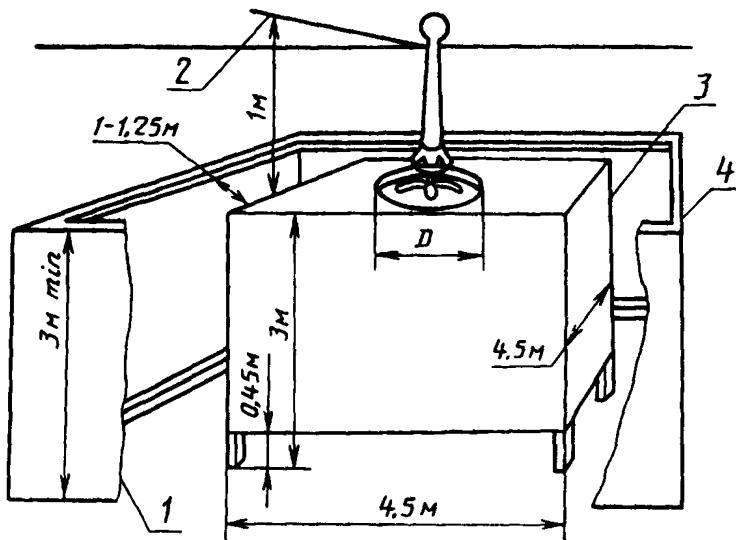

1 — внешний экран в разрезе для показа отверстия внизу испытательной камеры;  
2 — минимальная высота до потолка 1 м; 3 — испытательная камера; 4 — внешний экран

Черт. 2

дясь между испытательной камерой и внешним экраном; в этом же месте может быть помещен столик для электрических приборов. За исключением этого места, в пространстве между испытательной камерой и внешним экраном, так же как во внутреннем пространстве испытательной камеры, не должно быть предметов, препятствующих прохождению воздуха, а также приборов для нагрева и охлаждения.


Помещение, в котором находятся испытательная камера и внешний экран, должно быть надежно защищено от внешних воздушных потоков.

#### 2) Высота установки вентилятора

Вентилятор должен быть установлен на такой высоте, чтобы плоскость лопастей была на высоте 3 м (с допуском  $\pm 10$  мм) над уровнем пола и находилась в плоскости верхнего края диафрагмы, ограничивающей верхнее отверстие в потолке испытательной камеры.

Потолок перемещения над испытательной камерой, а также любые выступающие балки, которые могут помешать воздушному

## Вид сверху испытательной камеры

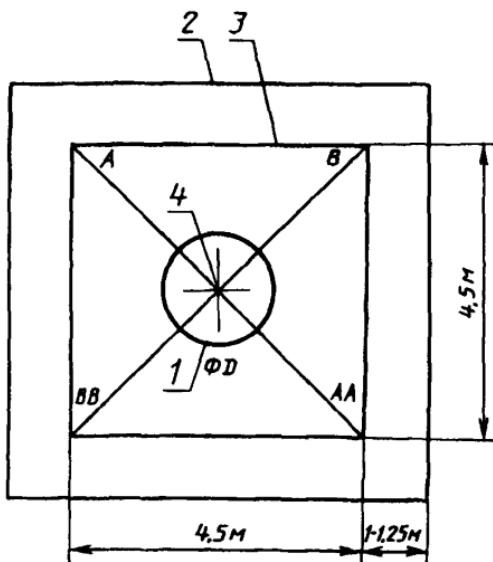

1 — верхнее отверстие; 2 — внешний экран; 3 — испытательная камера; 4 — вертикальная ось вентилятора

Черт. 3

потоку, должны быть на расстоянии не менее 1 м над верхним отверстием испытательной камеры, т. е. не менее 4 м над уровнем пола в этом месте.

### 3) Измерительный прибор

Скорость потока воздуха следует измерять анемометром с вращающейся крыльчаткой, внутренний диаметр которого не превышает 100 мм.

### 4) Расположение измерительного прибора

Комплект измерительного устройства должен быть таким, чтобы анемометр можно было перемещать в двух направлениях по двум диагоналям испытательной камеры в плоскости, расположенной на 1,5 м (с допуском  $\pm 10$  мм) ниже плоскости лопастей вентилятора. Анемометр следует крепить так, чтобы создавать минимально (насколько это возможно) препятствие потоку воздуха.

## 5) Проведение испытания

В соответствии с настоящим стандартом вентилятор перед любым испытанием должен проработать в номинальном режиме 2 ч до достижения устойчивой работы.

Измерения проводят при испытательном напряжении и максимальной скорости вращения крыльев вентилятора.

Скорость потока воздуха измеряют вдоль каждой из четырех полудиагоналей испытательной камеры, начиная с расстояния 40 мм от вертикальной оси вентилятора, и затем перемещаясь каждый раз на 80 мм. При этом каждое измерение будет представлять значения скорости потока воздуха на среднем радиусе кольцевого сечения вентилятора шириной 80 мм. Измерения продолжают до тех пор, пока скорость потока воздуха не будет ниже 9,0 м/мин.

При каждом измерении определяют время, необходимое для получения показания анемометра, соответствующее перемещению потока воздуха на 300 м, за исключением случаев, когда на это перемещение требуется более 2 мин. В последнем случае определяют время, необходимое для получения наглядных показаний анемометра, для чего нужно около 2 мин.

Средняя скорость воздушного потока, проходящего через кольцевое сечение крыльев вентилятора, равна среднему арифметическому на четырех полудиагоналях на среднем радиусе этого кольца.

Производительность через соответствующее кольцевое сечение определяют как произведение средней скорости потока воздуха на площадь соответствующего кольца.

Общая производительность через все кольцевые сечения вплоть до пределов измерений представляет собой арифметическую сумму производительностей в каждом кольце.

**П р и м е ч а н и е.** Не следует вводить поправки для относительной влажности воздуха и давления.

### 9.4.2. Настольные или каютные и напольные вентиляторы

#### 1) Испытательная камера

Вентилятор следует испытывать в испытательной камере, имеющей размеры:

- длина — 4,5 (для настольных или каютных вентиляторов) и 6 м (для напольных вентиляторов);

- ширина — 4,5 м;

- высота — 3 м.

Испытательная камера должна быть надежно защищена от воздействия внешних потоков.

В испытательной камере не должно быть никаких посторонних предметов, за исключением основания, на котором установлен вентилятор. Любой стол или полка для электрических приборов должны быть расположены со стороны всасывания вентилятора на расстоянии не менее 0,9 м от плоскости крыльев. Во время измерений в испытательной камере не должно быть действующих нагревательных или охлаждающих приборов.

Настольный или каютный вентилятор должен быть установлен так, чтобы ось вращения его крыльев была на расстоянии 1,2 м над уровнем пола, а плоскость крыльев — на расстоянии, по крайней мере, 1,2 м — от задней стены и 1,8 м — от боковых стен.

Напольный вентилятор должен быть установлен так, чтобы ось вращения его крыльев была на расстоянии 1,5 м над уровнем пола, а плоскость крыльев на расстоянии, по крайней мере, 1,2 м от задней стены, 1,8 м — от боковых стен и 4 м — от передней стены испытательной камеры.

**П р и м е ч а н и е.** Испытательная камера, имеющая вышеуказанные размеры, не предназначена для вентиляторов с размахом крыльев более 600 мм.

## 2) Измерительный прибор

Скорость потока воздуха следует измерять анемометром с врачающимися крыльями, внутренний диаметр которого не превышает 100 мм.

## 3) Расположение измерительного прибора

Комплект измерительного устройства (черт. 4 и 5) должен быть таким, чтобы анемометр можно было перемещать в двух направлениях в горизонтальной плоскости, перпендикулярной к оси вращения крыльев вентилятора. Анемометр должен как можно меньше препятствовать свободному движению воздуха. Ось анемометра должна быть всегда параллельна оси крыльев вентилятора.


Расстояние между испытательной плоскостью и плоскостью крыльев вентилятора должно быть равно трехкратному размеру вентилятора.

## 4) Методика испытания

В соответствии с настоящим стандартом вентилятор перед испытанием должен проработать при испытательном напряжении 2 ч до достижения устойчивой работы.

Измерения следует проводить на максимальной скорости при

## Устройство для измерения производительности напольных вентиляторов

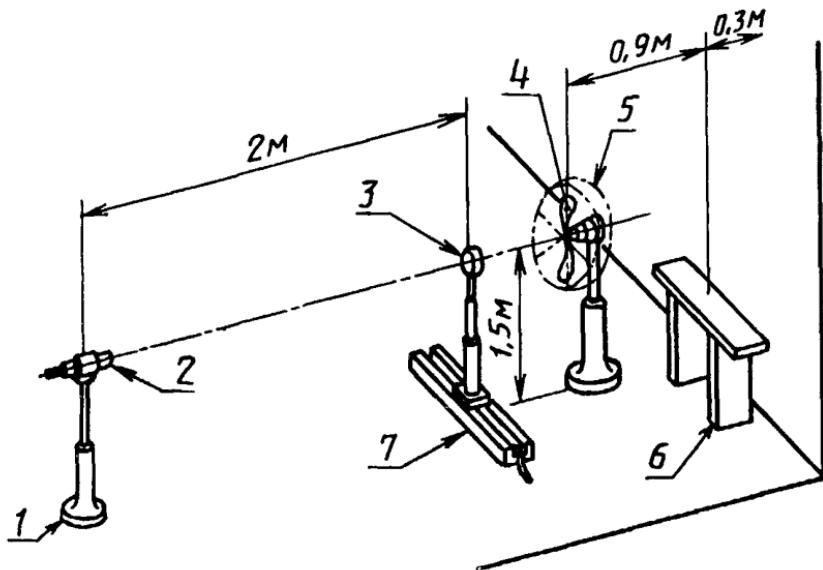

1 — положение наблюдателя; 2 — телескоп; 3 — анемометр; 4 — испытуемый вентилятор; 5 — защитное ограждение; 6 — столик для измерительных приборов; 7 — подставка для анемометра

Черт. 4


испытательном напряжении с установленным защитным устройством, если оно имеется, и с отключенным механизмом поворота.

Измерения скорости потока воздуха необходимо начинать в точке, расположенной на расстоянии 20 мм от оси лопастей вентилятора, и продолжать по горизонтальной линии в обоих направлениях с интервалом 40 мм. Измерения в двух направлениях следует продолжать до тех пор, пока скорость потока воздуха не будет ниже 24 м/мин.

При каждом измерении определяют время, необходимое для получения показания анемометра, соответствующее перемещению потока воздуха на 300 м, за исключением случаев, когда на это перемещение требуется более 2 мин. В последнем случае определяют время, необходимое для получения наглядных показаний анемометра, для чего нужно около 2 мин. При всех условиях продолжительность измерения должна быть не менее 1 мин.

Средняя скорость потока воздуха, проходящего через кольцевое

Устройство для измерения производительности настольных и каютных вентиляторов

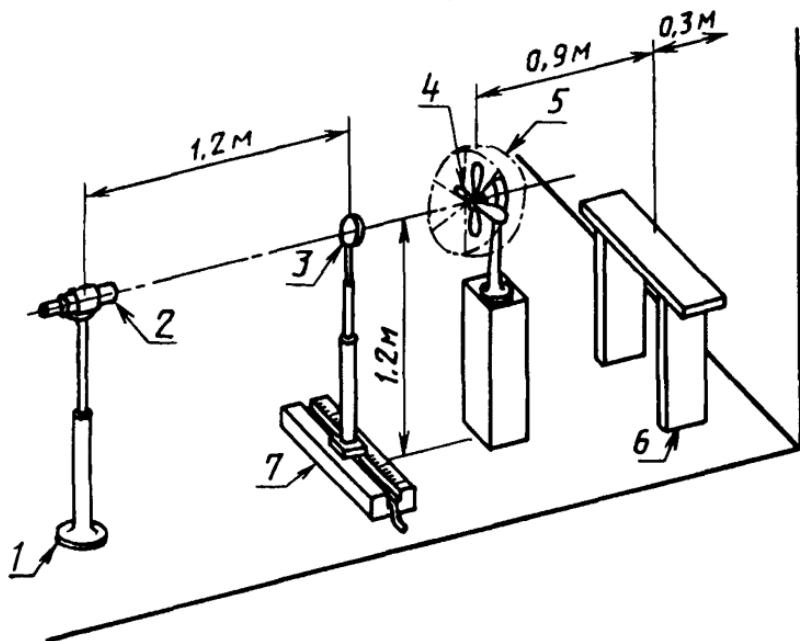

1 — положение наблюдателя; 2 — телескоп; 3 — анемометр; 4 — испытуемый вентилятор; 5 — защитное ограждение; 6 — столик для измерительных приборов; 7 — подставка для анемометра

Черт. 5

сечение крыльев вентилятора, равна среднему арифметическому измерений, произведенных по обе стороны от оси крыльчатки вентилятора на среднем радиусе этого кольца.

Производительность через соответствующее кольцевое сечение определяют как произведение средней скорости потока воздуха на площадь соответствующего кольца.

Общая производительность через все кольцевые сечения вплоть до пределов измерений представляет собой арифметическую сумму измерений производительности в каждом кольце.

Не следует вводить поправки для относительной влажности воздуха и давления.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

**9.5. Измерение скорости вращения вентилятора**

Скорость вращения вентилятора определяют при испытательном напряжении и номинальной частоте (для вентиляторов, работающих в цепи переменного тока). Метод измерения не должен влиять на скорость вращения вентилятора. Регулятор (если он имеется) должен быть установлен на максимальную скорость, а механизм поворота (если он имеется) должен быть отключен.

**9.6. Измерение коэффициента мощности (только для вентиляторов, работающих в цепи переменного тока) и потребляемой мощности**

Вентилятор включают в сеть при испытательном напряжении и частоте. Конденсаторы, присоединенные к вентилятору (при наличии), должны быть включены в цепь. Если есть регулятор скоростей, то он должен быть установлен на максимальную скорость; если есть механизм поворота, он должен быть отключен. Следует определить потребляемую мощность в ваттах. Коэффициент мощности вентилятора определяют при помощи прибора для измерения коэффициента мощности или вычисляют по показаниям амперметра, вольтметра и ваттметра.

**10. ДОПУСКИ НА УКАЗАННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ**

Должны быть следующие допуски на величины, если они указаны изготовителем:

- производительность — минус 10 %;
- коэффициент мощности — минус  $\frac{1}{6} (1 - \cos \varphi)$ , min 0,02, max 0,07;
- скорость вращения вентилятора  $\pm 10 \%$ .

**П р и м е ч а н и е.** Если допуск не указан, то ограничений в ту или иную сторону нет.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.11.88 № 3880 введен в действие государственный стандарт СССР ГОСТ 27925—88, в качестве которого непосредственно применен международный стандарт Международной электротехнической комиссии МЭК 879—86, с 01.01.90
3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 27570.13—88	8.1

4. ПРЕИЗДАНИЕ (март 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1989 г., сентябре 1992 г. (ИУС 1—90, 12—92)

Редактор *В.П. Огурцов*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *В.И. Кануркина*  
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 16.04.97. Подписано в печать 13.05.97.  
Усл.печ.л. 1,40. Уч.-изд.л. 1,23. Тираж 159 экз. С 498. Зак. 364

---

ИПК Издательство стандартов  
107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"  
Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102